

TECH CONTROLLERS

NÁVOD K OBSLUZE EU-RI-1 Plus

CZ



OBSAH

I.	Bezpečnost	4
II.	Popis zařízení.....	5
III.	Montáž termostatu	6
IV.	Obsluha termostatu	9
1.	Princip činnosti	9
2.	Pracovní režimy	9
3.	Registrace termostatu	9
V.	Popis zařízení.....	11
VI.	Funkce termostatu – Menu 1	13
1.	Blokové schéma menu 1.....	13
2.	Konstantní režim	13
3.	Zadaná denní teplota	14
4.	Den od hodiny	14
5.	Zadaná noční teplota.....	14
6.	Noc od hodiny	14
7.	Hystereze zadané teploty (vzduchu)	14
8.	Zapnutí/vypnutí kontroly podlahové teploty	15
9.	Maximální podlahová teplota	15
10.	Minimální podlahová teplota	15
11.	Hystereze podlahové teploty	16
12.	Blokace tlačítek.....	16
VII.	Funkce termostatu – Menu 2	16
1.	Kalibrace teplotního čidla.....	16
2.	Kalibrace teplotního čidla podlahy.....	17
3.	Verze programu	17
4.	Tovární nastavení	17
VIII.	Technické údaje.....	17

I. BEZPEČNOST

Před uvedením zařízení do provozu je nutné se seznámit s níže uvedenými pokyny. Nerespektování pokynů v návodu může být příčinou zranění a poškození přístroje. Tento návod k obsluze proto pečlivě uschovejte.

Abychom předešli zbytečným chybám a poruchám, je třeba se ujistit, že všechny osoby, které využívají toto zařízení, se podrobně seznámili s jeho činnostmi a bezpečnostními opatřeními. Prosím, uchovejte tento návod jako součást zařízení a ujistěte se, že v případě jeho přemístění nebo prodeje bude mít uživatel přístup k informacím o správném provozu a bezpečnosti. V zájmu ochrany života a majetku je nutné dodržovat bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu k obsluze. Výrobce nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout jejich zanedbáním.



VAROVÁNÍ

- Montáž a zapojení zařízení může vykonat pouze osoba s odpovídajícím oprávněním pro elektrická zařízení.
- Obsluha regulátoru není určena dětem.



POZOR

- Regulátor nesmí být používán pro účely, na které není určen.

Příprava k tisku tohoto návodu byla ukončena. Po tomto datu mohly nastat určité změny ve zde popisovaných produktech. Výrobce si vyhrazuje právo provádět konstrukční změny v produktech. Na obrázcích se mohou objevit přídatná zařízení. Technologie tisku má vliv na barevné podání obrázků.

Ochrana životního prostředí je pro nás prvořadá. Uvědomujeme si, že vyrábíme elektronické zařízení, a to nás zavazuje k bezpečnému nakládání s použitými komponenty a elektronickými zařízeními. V souvislosti s tím získala naše firma registrační číslo udělované hlavním inspektorem ochrany životního prostředí. Symbol přeškrtnuté nádoby na smetí na výrobku znamená, že produkt se nesmí vyhazovat do běžných odpadových nádob. Tříděním odpadů určených na recyklaci chráníme životní prostředí. Povinností uživatele je odevzdat opotřebované zařízení do určeného sběrného místa za účelem recyklace elektrického a elektronického odpadu.



II. POPIS ZAŘÍZENÍ


Zařízení EU-RI-1 Plus je pokojovým termostatem s RS komunikací, který spolupracuje pouze s regulátory EU-I-2, EU-I-2 Plus, EU-I-3 a EU-I-3Plus. Úlohou termostatu je udržování nastavené teploty místnosti a podlahy, pokud je připojené přídavné čidlo podlahy. Termostat si vyměňuje informace s hlavním regulátorem pomocí RS komunikace a předává hlavnímu regulátoru informace o teplotách. Na základě těchto informací regulátor vypne/zapne čerpadlo ventilu a upraví otevření směšovacího ventilu. Tento termostat může řídit pouze směšovací ventily a jejich čerpadla. K regulaci může být připojeno tolik termostatů EU-RI-1 Plus, kolik má regulace vestavěných směšovacích ventilů.

Funkce termostatu:

- Udržování zadané teploty v místnosti
- Udržování zadané teploty podlahy (min. a max.)
- Ruční režim
- Režim den/noc
- Konstantní režim


Vybavení:

- LCD displej, dotyková tlačítka
- Dočasné podsvícení
- Vestavěné teplotní čidlo a vlhkosti
- Svorky pro připojení podlahového čidla
- Termostat je napájený z hlavního regulátoru po RS kabelu

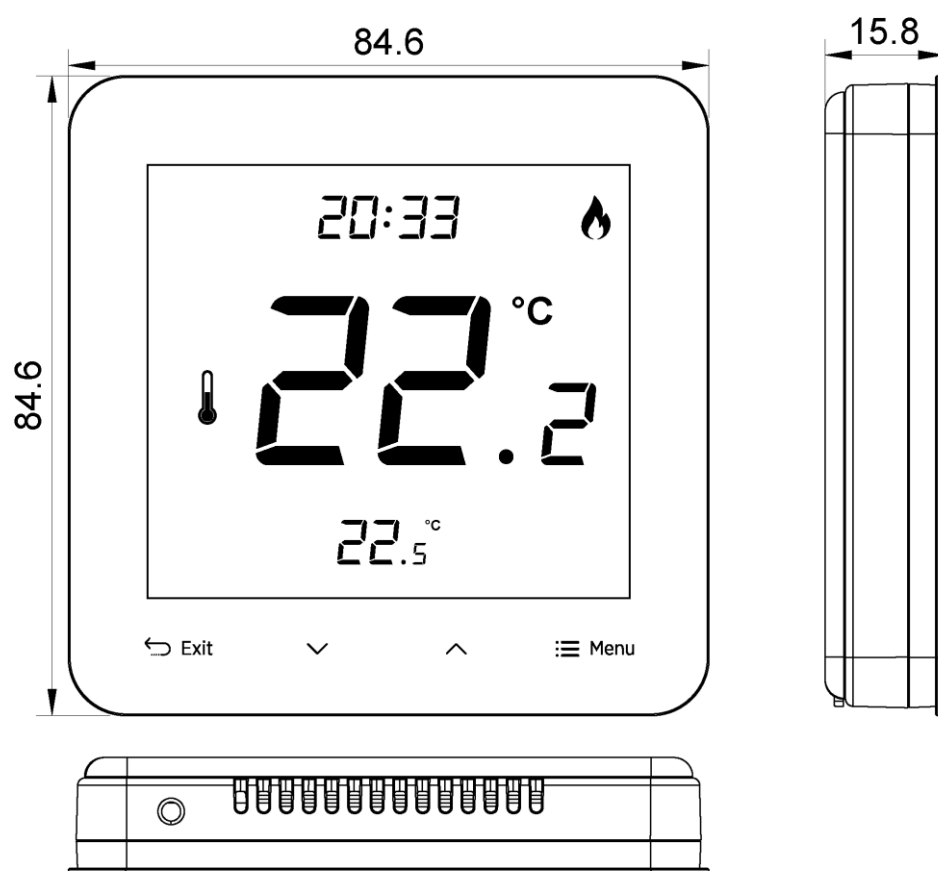


III. MONTÁŽ TERMOSTATU


Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací. Termostat je určený pro nástěnnou montáž a je přizpůsobený.

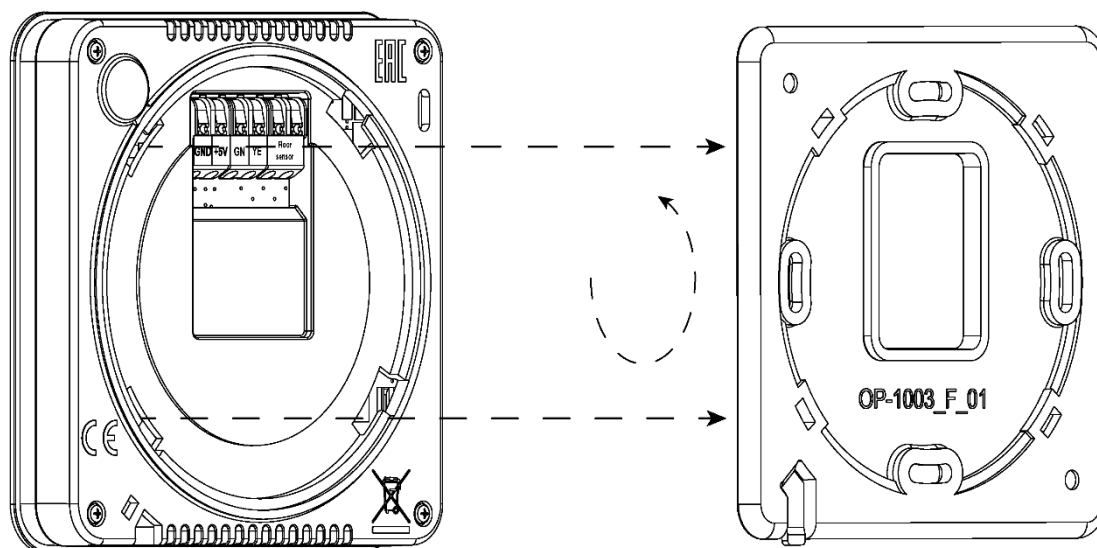


Na stěnu připevníme spodní část krytu termostatu, přes něho protáhneme propojovací RS kabel (v sadě je přiložený příkladový RS kabel zakončovaný z jedné strany), a eventuálně podlahové čidlo, vodiče připojíme k svorkovnici.

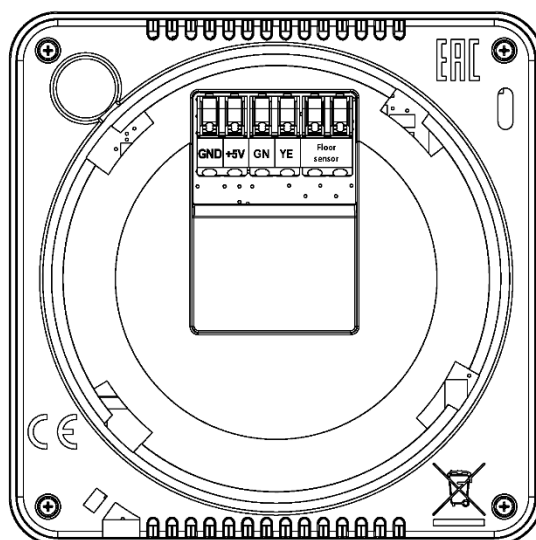

Příklad propojení hlavního regulátoru (např. EU-I-3 Plus) s termostatem:

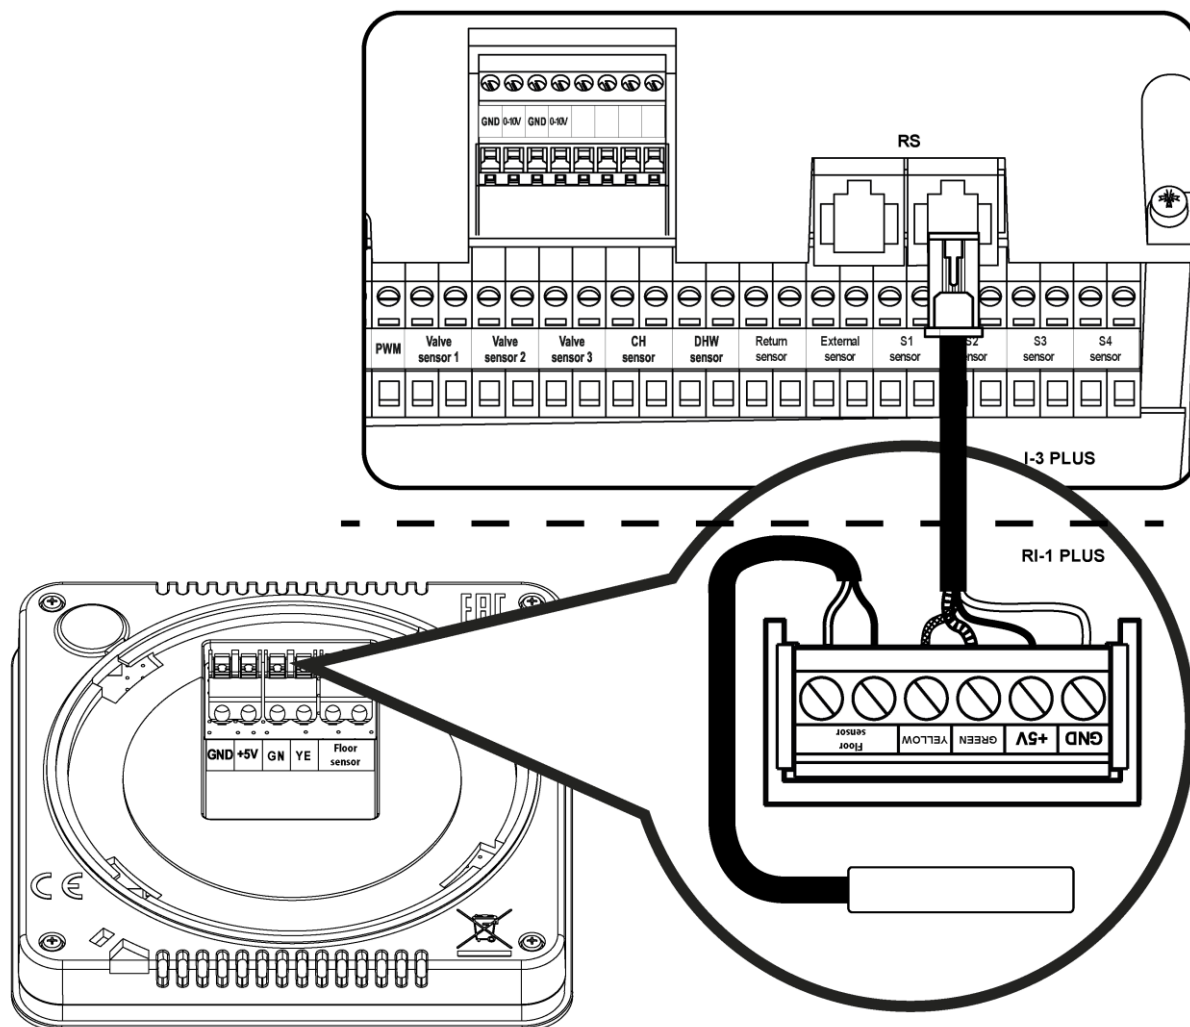

Příklad připojení termostatu k regulátoru EU-I-3 Plus:

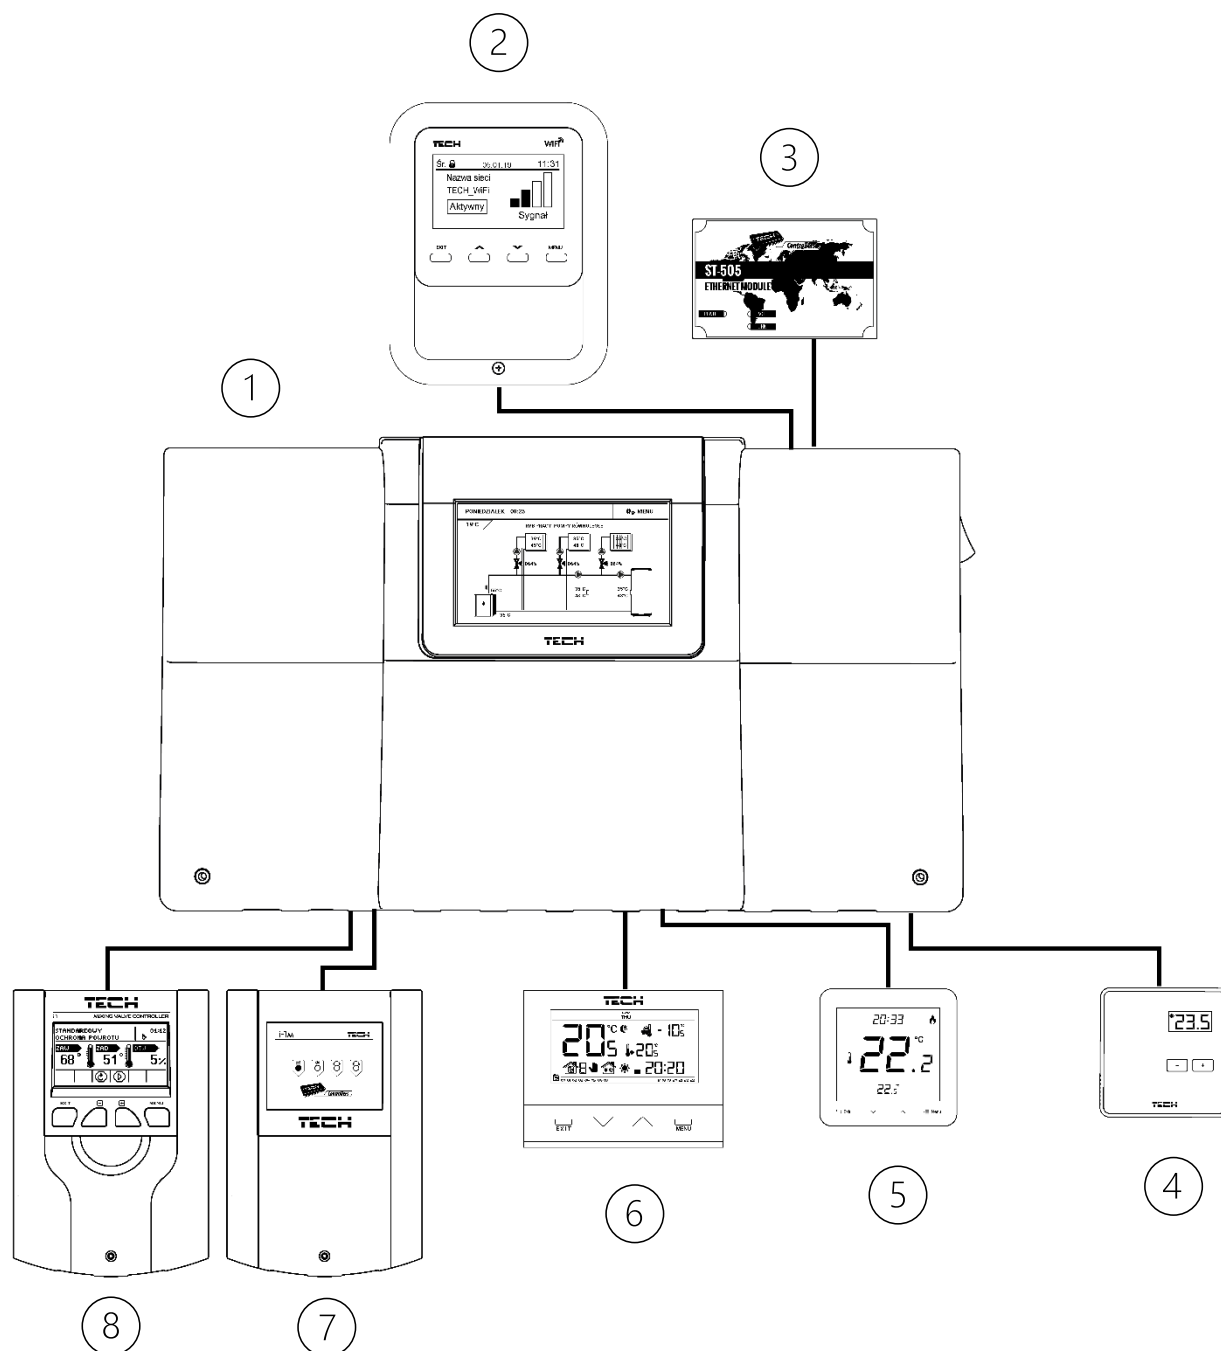

1. Hlavní regulátor EU-I-3Plus
2. Internetový modul WiFi RS připojení k WiFi síti, napájení – zdroj
3. Internetový modul EU-505 (připojení k ethernetové síti)
4. Pokojový termostat dvoupolohový EU-294v1
5. Dedikovaný termostat s RS komunikací EU-RI-1 Plus
6. Pokojový termostat dvoupolohový EU-292
7. Modul pro řízení směšovacího ventilu EU-i-1m
8. Modul pro řízení směšovacího ventilu EU-i-1

IV. OBSLUHA TERMOSTATU

1. PRINCIP ČINNOSTI

Úlohou termostatu je udržování nastavené teploty místnosti a podlahy (pokud je připojené přídavné čidlo podlahy). Termostat předává hlavnímu regulátoru informace o teplotách pomocí RS komunikace. Na základě těchto informací regulátor řídí směšovací ventil a jeho čerpadlo. V menu regulátoru můžeme zvolit, zda termostat bude pracovat v režimu **ALGORITMUS** – plynulé řízení směšovacího ventilu, anebo **STANDARD** – skokové řízení ventilu. Čerpadlo ventilu je vždy řízeno systémem VYP/ZAP. Termostat se musí k regulátoru **ZAREGISTROVAT** (viz MENU 2). Jeden termostat může řídit jeden nebo více směšovacích ventilů, v regulátoru EU-I-3 Plus lze zaregistrovat max. 3 ks EU-RI-1 Plus.

2. PRACOVNÍ REŽIMY

Termostat může pracovat ve dvou režimech:

- **Režim Den/Noc** – V tomto režimu se zadaná teplota mění podle denní doby. Uživatel nastavuje zadanou teplotu pro noc a pro den, a dále určuje, v kolik hodin začíná noc a v kolik den. Termostat pracuje v režimu *Den/Noc* tehdy, kdy na displeji je zobrazen symbol ☀ (den) nebo 🌙 (noc). Pokud je na displeji zobrazen symbol 🖐, pracuje termostat v *Ručním režimu*. V tomto případě je potřeba stlačit a přidržet na cca 3 sekundy tlačítko *Exit*, termostat se přepne do režimu *Den/Noc*.
- **Ruční režim** – Přepnutí termostatu do *ručního* režimu z režimu *Den/Noc* provedeme tak, že stlačíme tlačítko ^ nebo v. Začne blikat zadaná teplota, kterou nastavíme pomocí tlačítek ^ a v. Jakmile nastavená hodnota přestane blikat, uloží se do paměti a zobrazí se symbol 🖐. Ruční režim bude platit až do nejbližší změny teplot *Den* → *Noc* nebo *Noc* → *Den*. Potom se termostat automaticky přepne opět do režimu *Den/Noc*. *Ruční režim* můžeme kdykoliv opustit stlačením a přidržením na cca 3 sekundy tlačítka *EXIT*.
- **Konstantní režim (CON)** – režim umožňuje nastavit požadovanou teplotu na trvalo. Zapnutí tohoto režimu deaktivuje denní/noční režim.

3. REGISTRACE TERMOSTATU

Aby termostat komunikoval s regulátorem (EU-i-2, ...), je nutné provést jeho registraci v regulátoru.



POZOR

- Termostat lze zaregistrovat k hlavnímu regulátoru pouze v případě, pokud v hlavním regulátoru bude verze programu 1.3.4 nebo vyšší. V případě, že regulátor je vybaven starší verzí programu, je nutné provést aktualizaci programu.
- Vždy se nejdříve spouští registrační proces v regulátoru, až následně v termostatu.
- Po úspěšné registraci prvního termostatu je potřeba počkat asi 30 sekund, než začneme registrovat další termostat.



1. V menu regulátoru zvolíme: Instalační menu → Ventil 1 (2, 3) → Pokojový termostat → Termostat Tech RS → Volba vyhrazeného termostatu → Vyhrazený termostat 1 (2, 3) → Registrujte → OK → *Čekajte*
2. V regulátoru stlačíme tlačítka registrační tlačítko. Spustí se registrační proces.
3. Pokud se registrace zdařila, pak na displeji termostatu se objeví nápis **ScS** a na displeji regulátor se objeví zpráva: *Modul zaregistrován.*
4. Následně v menu regulátoru zvolíme, v jakém režimu má termostat pracovat (algoritmus nebo standard):
Například: Instalační menu → Ventil 1 (2, 3) → Pokojový termostat → Termostat Tech RS → Termostat Tech algoritmus.

Na regulátoru lze potom vidět aktuální a zadanou teplotu termostatu v okně u daného ventilu:



Kompletní odregistrování termostatu z regulátoru:


1. Termostat uvedeme do továrního nastavení (viz dále bod 5, tovární nastavení)
2. V regulátoru zvolíme: Instalační menu → Ventil 1 (2, 3) → Pokojový termostat → Termostat Tech RS → Volba vyhrazeného termostatu → Vyhrazený termostat 1 (2, 3) → Odstranit modul → OK

V. POPIS ZAŘÍZENÍ


Nastavování parametrů termostatu se provádí pomocí 4 dotykových tlačítek pod displejem.



Před nastavováním parametrů nebo úpravou teploty je nutné termostat „vzbudit“ z nečinnosti stlačením libovolného tlačítka. Zapne se podsvícení displeje a termostat je připraven k provádění změn parametrů.

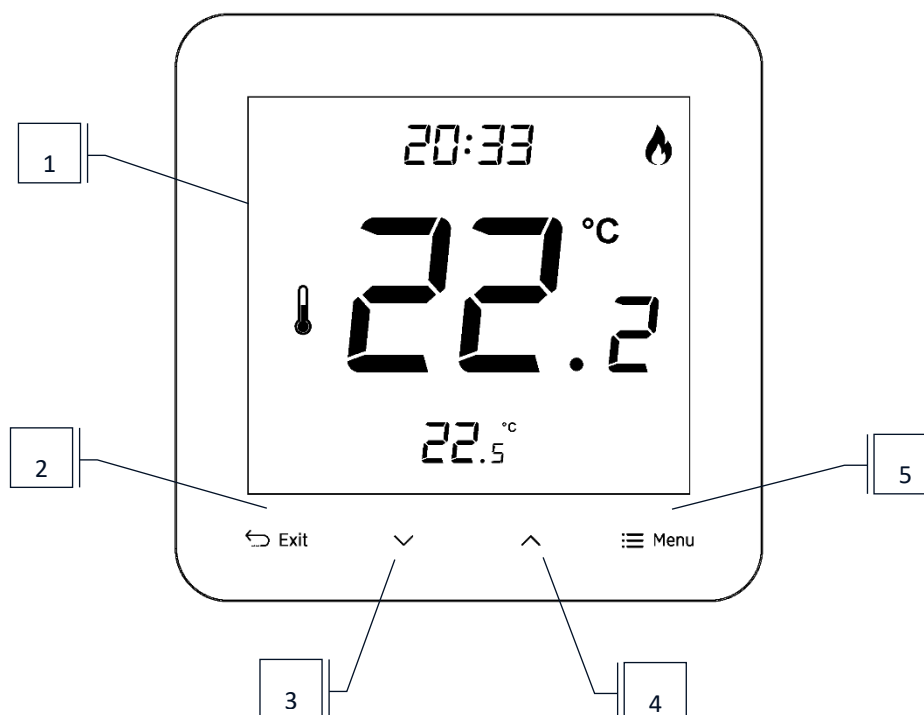

1. Displej
2. Tlačítko **EXIT** – v základním zobrazení má 2 funkce:
 - každé zmáčknutí tlačítka způsobí změnu zobrazení: teplota vzduchu → teplota podlahy → vlhkost zmáčknutí a přidržení tlačítka způsobí ukončení *Ručního režimu* (viz *Pracovní režimy*)
 - Po vstupu do menu termostatu slouží tlačítko k potvrzení nově nastavené hodnoty a opuštění menu – přechodu do základního zobrazení.
3. Tlačítko **▼** – v základním zobrazení slouží pro zapnutí *Ručního režimu* a snížení zadané teploty v tomto režimu. Po vstupu do menu termostatu slouží ke snížení nebo změně nastavovaných parametrů.
4. Tlačítko **▲** – v základním zobrazení slouží pro zapnutí *ručního režimu* a zvýšení zadané teploty v tomto režimu. Po vstupu do menu termostatu slouží ke zvýšení nebo změně nastavovaných parametrů.
5. Tlačítko **MENU**:
 - Krátké stlačení slouží pro vstup do *Menu* termostatu a zahájení nastavování parametrů. Hodnotu měníme tlačítky **▲/▼**. Každé další stlačení tlačítka *MENU* způsobí uložení změny nastavované hodnoty a přechod k další položce.
 - Stlačení a přidržení tlačítka na **3 sekundy** způsobí vstup do *Menu 2*. V tomto servisním menu můžeme provést: kalibraci vnitřního a podlahového čidla, můžeme zjistit verzi programu a vrátit termostat do továrního nastavení.

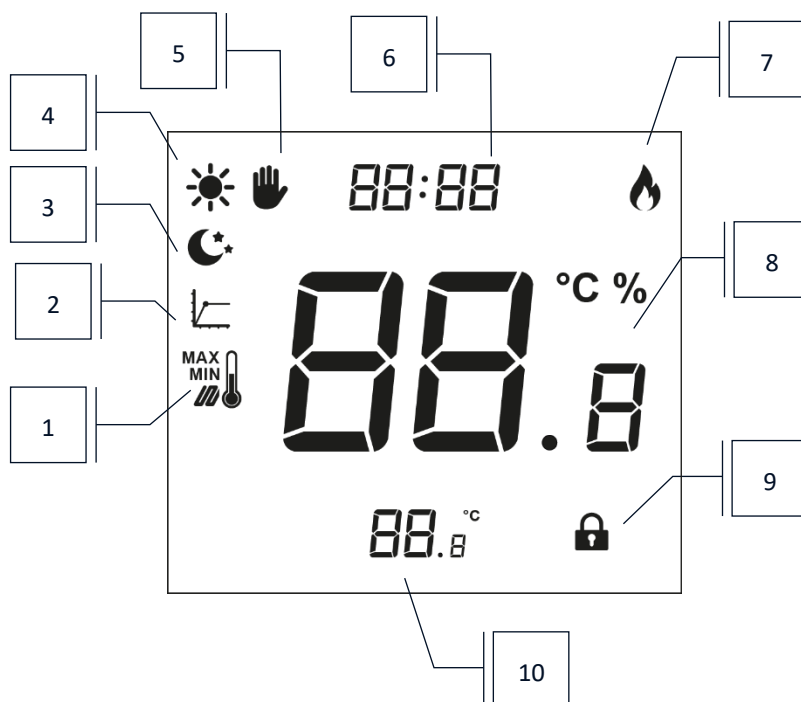

1. Podlahová teplota – ikona se zobrazí pouze v případě, že je v MENU zapnutá funkce podlahové teploty a je k termostatu připojeno podlahové čidlo.
2. Hystereze
3. Noční režim
4. Denní režim
5. Ruční režim
6. Aktuální hodina
7. Režim chlazení/topení. Ikona se zobrazí, pokud je požadavek na topení. V případě ochlazování – žádná ikona.
8. Aktuální teplota/ vlhkost
9. Blokace tlačítek
10. Zadaná teplota

VI. FUNKCE TERMOSTATU – MENU 1

1. BLOKOVÉ SCHÉMA MENU 1

Změny parametrů termostatu se provádí v menu termostatu pomocí 4 tlačítek pod displejem: *EXIT*, $\vee$, $\wedge$, *MENU*. Do menu vstoupíme tak, že krátce stlačíme tlačítko *MENU*. Začnou blikat číslice hodin. Hodnotu změním tlačítky $\wedge/\vee$. Každé další stlačení tlačítka *MENU* způsobí uložení změny nastavované hodnoty a přechod k další položce, která začne blikat. Po nastavení další hodnoty můžeme opět stlačit tlačítko *MENU* nebo stlačit tlačítko *EXIT* → provede se uložení změny nastavované hodnoty a návrat k základnímu zobrazení.



2. KONSTANTNÍ REŽIM

Konstantní režim umožňuje nastavit požadovanou teplotu na trvalo. Zapnutí tohoto režimu deaktivuje denní/noční režim. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis *CON*. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ vybereme možnost *ON* a potvrdíme tlačítkem *MENU*. Potom se objeví nastavení teploty pro konstantní režim. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou teplotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

Po zapnutí konstantního režimu se na obrazovce objeví ikona  ručního režimu. Chceme-li vypnout konstantní režim, vybereme znovu zobrazení konstantního režimu a zvolíme *OFF*. Potom bude platit zadaná teplota nastavená pro daný čas denního/nočního režimu.



3. ZADANÁ DENNÍ TEPLOTA

Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající číslice denní teploty ☀. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.



4. DEN OD HODINY

V parametru *Den od hodiny...* nastavujeme čas, od kdy začíná **denní doba** ☀. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající číslice hodin denní doby. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu a potvrdíme tlačítkem *MENU*. Přejdeme k nastavení minut. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

5. ZADANÁ NOČNÍ TEPLOTA

Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající číslice noční teploty ☾. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.



6. NOC OD HODINY

V parametru *Noc od hodiny...* nastavujeme čas, od kdy začíná **noční doba** ☾. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající číslice hodin noční doby. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu a potvrdíme tlačítkem *MENU*. Přejdeme k nastavení minut. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

7. HYSTEREZE ZADANÉ TEPLoty (VZDUCHU)


Hystereze teploty vzduchu určuje toleranci pro zadanou teplotu a zabraňuje nežádoucím oscilacím zapínání a vypínání topného systému při minimálních výkyvech teploty. Rozsah hystereze: 0,2–5 °C.

Příklad:

Zadaná teplota: 23 °C

Hystereze: 1 °C

Systém topí a po dosažení teploty 23 °C v místnosti termostat topný systém vypne. K opětovnému zapnutí topení dojde až při poklesu teploty na hodnotu 22 °C.

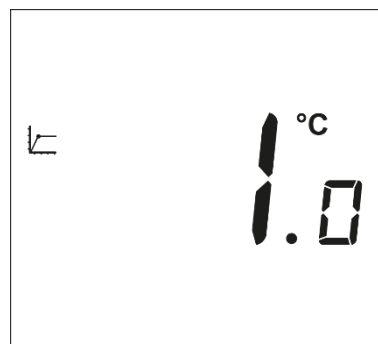

Nastavení hystereze: Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí $\lrcorner$ s blikající číslici hystereze. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se

uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení). Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

8. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KONTROLY PODLAHOVÉ TEPLoty

Pokud požadujeme, aby termostat rovněž kontroloval teplotu podlahy (musí být připojené podlahové čidlo), musíme tuto funkci v menu termostatu zapnout.

Zapnutí kontroly: Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající nápis ON nebo OFF. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ zapneme funkci tak, aby se zobrazil nápis **ON**. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení).

Vypnutí kontroly: Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí blikající nápis ON nebo OFF. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ zapneme funkci tak, aby se zobrazil nápis **OFF**. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení).




POZOR!

- Pokud je k termostatu připojeno podlahové čidlo, potom musíme v regulátoru zvolit algoritmus: Pokojový termostat → Termostat Tech RS → Termostat standard
- Pokud je zapnutá funkce kontroly podlahové teploty, pak je nutné v regulátoru v menu příslušného ventilu nastavit minimální otevření ventilu na hodnotu alespoň 5 % (nebo více). Může nastat situace, že kvůli vysoké teplotě vzduchu (například přitápění krbem) bude ventil zavřený, ale kvůli nízké teplotě podlahy bude požadavek na zapnutí čerpadla. Při zavřeném ventilu na 0 % by neproudila voda v systému a čerpadlo by se mohlo poškodit.


9. MAXIMÁLNÍ PODLAHOVÁ TEPLota

Maximální teplota podlahy to je mezní teplota, která chrání podlahu před přehřátím. Po dosažení této teploty dojde k rozpojení kontaktů termostatu (připojené zařízení bude vypnuto) bez ohledu na aktuální teplotu vzduchu v místnosti. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis MAX. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* nebo tlačítkem *EXIT*. Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

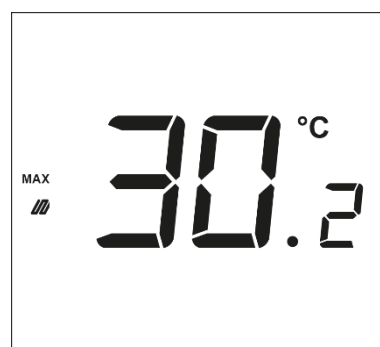

10. MINIMÁLNÍ PODLAHOVÁ TEPLota

Minimální teplota podlahy to je mezní teplota, která chrání podlahu před podchlazením. Po dosažení této teploty dojde ke spojení kontaktů termostatu (připojené zařízení bude zapnuto) bez ohledu na aktuální teplotu místnosti. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis MIN. Pomocí tlačítek $\wedge/\vee$ nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* nebo tlačítkem *EXIT*. Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.

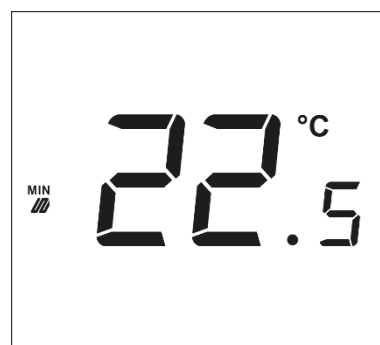

11. HYSTEREZE PODLAHOVÉ TEPLoty

Hystereze podlahové teploty (platí pro minimální i maximální teplotu) určuje toleranci pro zadanou teplotu podlahy a zabraňuje nežádoucím oscilacím zapínání a vypínání topného systému při minimálních výkyvech teploty. Rozsah hystereze: 0,2–5 °C.

Příklad pro maximální teplotu:

Maximální podlahová teplota: 33 °C | Hystereze: 2 °C

Systém topí, teplota podlahy stoupá a po dosažení teploty 33 °C termostat topný systém **vypne** bez ohledu na teplotu vzduchu v místnosti. K opětovnému zapnutí topení dojde až při poklesu teploty podlahy na hodnotu 31 °C.

Příklad pro minimální teplotu:

Minimální podlahová teplota: 23 °C | Hystereze: 2 °C


Systém netopí, teplota podlahy klesá a po dosažení teploty 23 °C termostat topný systém **zapne** bez ohledu na teplotu vzduchu v místnosti. K opětovnému vypnutí topení dojde až když teplota podlahy se zvýší na hodnotu 25 °C.

Nastavení hystereze: Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí  a ikona **podlahové teploty** s blikající číslicí hystereze. Pomocí tlačítek / nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* nebo tlačítkem *EXIT*. Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti.



12. BLOKACE TLAČÍTEK

Funkce umožňuje uzamknout tlačítka termostatu. Po vstupu do menu stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí . Pomocí tlačítka  funkci zapneme ON. Volbu potvrdím tlačítkem *MENU* nebo tlačítkem *EXIT*. Změna se také uloží po 5 sekundách nečinnosti. Když se termostat „uspí“ (vypne se podsvícení displeje), tlačítka přestanou reagovat na dotyk. Jednorázová deaktivace uzamčení tlačítek se provede tak, že stlačíme současně tlačítko  a  a přidržíme je po dobu asi 3 sekund. Zapne se podsvícení displeje a můžeme provádět změny.

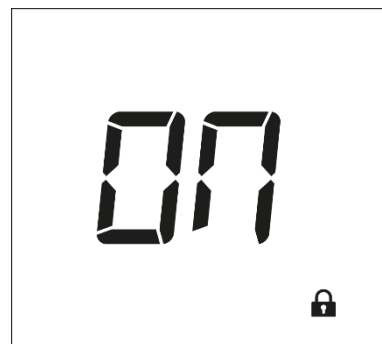


VII. FUNKCE TERMOSTATU – MENU 2

Do menu 2 vstoupíme tak, že stlačíme a přidržíme tlačítko *MENU* na cca 3 sekundy.

1. KALIBRACE TEPLOTNÍHO ČIDLA

Kalibrace teplotního čidla se provádí ihned při montáži termostatu nebo po delší době provozu, pokud teplota měřená termostatem se neshoduje s aktuální teplotou v místnosti (naměřenou např. na přesném teploměru). Kalibrační rozsah: -9,9 °C až +9,9 °C s přesností 0,1 °C.

Nastavení kalibrace provádíme následovně: po vstupu do menu 2 stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis **CAL**. Pomocí tlačítek / nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení).

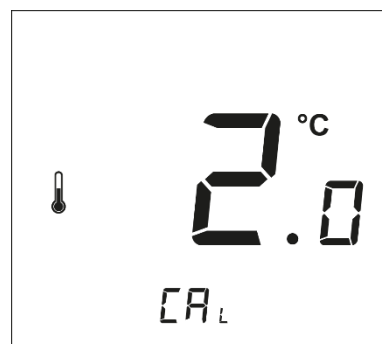

2. KALIBRACE TEPLOTNÍHO ČIDLA PODLAHY

Kalibrace teplotního čidla podlahy (objeví se ikona ) se provádí, pokud teplota měřená čidlem podlahy se neshoduje s aktuální teplotou podlahy. Kalibrační rozsah: -9,9 °C až +9,9 °C s přesností 0,1 °C.

Nastavení kalibrace provádíme následovně: po vstupu do menu 2 stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis **CAL** . Pomocí tlačítek   nastavíme požadovanou hodnotu. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU* (provede se uložení změny a přechod k další položce) nebo tlačítkem *EXIT* (provede se uložení změny a návrat k základnímu zobrazení).



3. VERZE PROGRAMU

Po vstupu do menu 2 stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis **VER**. Verze programu je zobrazená v pravém horním rohu displeje termostatu. Číslo verze programu je důležité při kontaktu se servisem Tech.



4. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Po vstupu do menu 2 stiskneme tlačítko *MENU* tolikrát, až se zobrazí nápis **F00**. Pomocí tlačítka  nastavíme přivracení továrního nastavení: **F01**. Volbu potvrdíme tlačítkem *MENU*.

**POZOR**

Přivracení továrního nastavení způsobí odregistrování termostatu, takzvané zapomenutí registračního čísla. Pokud chceme termostat používat, musíme provést jeho kompletní registraci (viz výše bod 1, registrace).



VIII. TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifikace	Hodnota
Rozsah nastavení měření teploty vzduchu	5–35 °C
Napájení	5 V DC
Příkon	0,1 W



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Výrobce TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o., ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz, tímto prohlašuje, že produkt **EU-RI-1 Plus** je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie a splňuje směrnice vlády: **Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2014/30/EU, Směrnice 2009/125/WE, ROHS 2011/65/**.

Byly použity následující harmonizované normy a technické specifikace:
PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06, PN-EN 60730-1:2016-10, PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
Výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého použití a v souladu s návodem k obsluze.

Wieprz, 22.09.2025


Paweł Jura


Janusz Master

Prezesi firmy

TECH CONTROLLERS

Hlavní sídlo :

ul. Biała Droga 31, 34-122 Wieprz

Servis:

+420 733 180 378

cs.servis@tech-reg.com

Servisní hlášení jsou přijímána

Pondělí - Pátek

8:00 - 16:00

www.tech-controllers.cz