



# Інструкція з обслуговування EU-i-2 Plus OT



UA



## Зміст

I.	БЕЗПЕКА .....	6
II.	ОПИС ПРИСТРОЮ .....	7
III.	ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЕРА .....	9
IV.	ОПИС ГОЛОВНОГО ЕКРАНА .....	12
1.	ЕКРАН УСТАНОВКИ.....	12
2.	ЕКРАН ПАРАМЕТРІВ І ПАНЕЛЕЙ .....	12
V.	ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЕРА .....	13
Частина I. Налаштування вбудованих, додаткових клапанів і кімнатних регуляторів		
I.	НАЛАШТУВАННЯ ВБУДОВАНОГО КЛАПАНА .....	14
II.	ПОГОДНЕ КЕРУВАННЯ.....	18
III.	НАЛАШТУВАННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНА .....	19
IV.	ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНА .....	21
V.	ДОДАТКОВІ КЛАПАНИ .....	22
Частина II. Режими роботи контролера		
I.	ПРИОРІТЕТ БОЙЛЕРА .....	23
II.	ПАРАЛЕЛЬНІ НАСОСИ .....	23
III.	ОБІГРІВ БУДИНКУ .....	23
IV.	ЛІТНІЙ РЕЖИМ.....	23
V.	АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ЛІТО .....	24
Частина III. Насос ГВП і Анти-легіонела		
I.	НАЛАШТУВАННЯ НАСОСА ГВП.....	24
II.	АНТИ-ЛЕГІОНЕЛЛА .....	25
III.	АНТИ-СТОП НАСОСІВ.....	26
Частина IV. Ручний режим		
I.	РУЧНИЙ РЕЖИМ .....	27
Частина V. Додаткові стики		
I.	Стики під напругою і зне斯特румлені.....	28
II.	НАЛАШТУВАННЯ СТИКУ .....	29
III.	АЛГОРИТМИ СТИКІВ ПІД НАПРУГОЮ І ЗНЕСТРУМЛЕНІХ .....	30
1.	ЦИРКУЛЯЦІЙНА ПОМПА.....	30
2.	НАСОС БУФЕРА.....	30
3.	НАСОС ЦО .....	31
4.	ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА .....	32
5.	БУФЕР.....	33

6.	БУФЕР ГВП.....	33
7.	ПОТРЕБА ОБІГРІВУ.....	34
8.	КОНТРОЛЬ РОБОТИ .....	35
9.	ГВП .....	36
10.	КЕРУВАННЯ КІМНАТНИМ РЕГУЛЯТОРОМ .....	37
11.	РЕЛЕ .....	37
12.	ТИЖНЕВЕ КЕРУВАННЯ .....	38
13.	РУЧНИЙ РЕЖИМ .....	39
14.	ВИМКНУТИ .....	39
<b>IV.</b>	<b>СТИКИ 0-10V.....</b>	<b>40</b>
1.	АКТИВНІСТЬ.....	40
2.	ВИБІР АЛГОРИТМУ РОБОТИ .....	40
a.	ПОТРЕБА ОБІГРІВУ .....	40
b.	РУЧНИЙ РЕЖИМ .....	41
3.	СТАН В ТРИВОЗІ.....	41
<b>V.</b>	<b>Віртуальний контакт .....</b>	<b>41</b>

Частина VI. Каскад

<b>I.</b>	<b>КАСКАД.....</b>	<b>42</b>
1.	ВИБІР АЛГОРИТМУ РОБОТИ .....	42
2.	РЕЖИМ РОБОТИ.....	43
3.	ДОДАТКОВІ СТИКИ.....	43
4.	ВИБІР ДАТЧИКА .....	43
5.	НАПРУГА .....	43
6.	ГОЛОВНИЙ КОТЕЛ.....	44
7.	ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ МОТОГОДИННИК .....	44
8.	ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ .....	44

Частина VII. Ethernet модуль

<b>I.</b>	<b>Ethernet МОДУЛЬ.....</b>	<b>44</b>
-----------	-----------------------------	-----------

Частина VIII. Газовий котел

<b>I.</b>	<b>Газовий КОТЕЛ (Open Therm).....</b>	<b>44</b>
1.	ПОТРЕБА ОБІГРІВУ.....	44
2.	РУЧНИЙ РЕЖИМ.....	45
3.	ВИМКНУТИ .....	45
4.	ГВП .....	45
5.	Повідомлення про тривогу .....	45

Частина IX. Охолодження

1.	ОХОЛОДЖЕННЯ.....	46
2.	УМОВА ВКЛЮЧЕННЯ.....	47
3.	ДОДАТКОВИЙ СТИК.....	47
4.	ОБІГРІВАЛЬНИЙ КОНТУР .....	47

Частина X. Налаштування датчиків

I.	<b>НАЛАШТУВАННЯ ДАТЧИКІВ .....</b>	48
----	------------------------------------	----

Частина XI. Заводські налаштування

I.	<b>ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ.....</b>	48
----	------------------------------------	----

Частина XII. Налаштування

I.	<b>НАЛАШТУВАННЯ .....</b>	49
----	---------------------------	----

1.	ВИБІР МОВИ .....	49
2.	Налаштування часу .....	49
3.	НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАНУ .....	49
4.	ЗВУК ТРИВОГИ .....	49
5.	СПОВІЩЕННЯ.....	49
6.	БЛОКУВАННЯ.....	50
7.	ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ .....	50

Частина XIII. ТИЖНЕВЕ КЕРУВАННЯ

I.	<b>ТИЖНЕВЕ керування .....</b>	50
----	--------------------------------	----

<b>ТЕХНІЧНІ ДАНІ.....</b>	52
---------------------------	----

<b>ЗАХИСТИ І ТРИВОГИ .....</b>	53
--------------------------------	----

<b>ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....</b>	53
---	----

<b>ВИКОРИСТАні ДАТЧИКИ.....</b>	53
---------------------------------	----

## I. БЕЗПЕКА

Перед використанням пристрою, ознайомтеся з наведеними нижче правилами. Недотримання цих інструкцій може призвести до травм або до пошкодження пристрою. Збережіть це керівництво!

Щоб уникнути помилок і нещасних випадків, переконайтесь, що всі користувачі пристрою ознайомлені з його роботою і функціями безпеки. Зберігайте це керівництво і переконайтесь, що воно залишиться разом з пристроєм в разі його перенесення або продажу, так щоб всі, хто використовує пристрій в будь-який момент використання могли мати доступ до відповідної інформації про використання пристрою і його безпеку. Для безпеки життя і майна необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, наведених в цьому керівництві, тому що виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну з необережності.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Електричний пристрій під напругою. Перед початком експлуатації (підключення електричних дротів, установка пристрою і т. д.), необхідно переконатися, що регулятор не включений в мережу!
- Монтаж повинен бути здійснений лише кваліфікованим персоналом.
- Перед запуском контролера необхідно перевірити ефективність занулення електродвигунів, а також перевірити ізоляцію електричних дротів.
- Контролер не призначений для використання дітьми.
- Атмосферні розряди можуть пошкодити контролер, тому під час грози необхідно вимкнути регулятор з мережі.
- Контролер не може бути використаний всупереч своєму призначенню.
- Перед початком і протягом опалювального сезону для контролера необхідно провести огляд технічного стану дротів. Необхідно перевірити кріплення контролера, очистити його від пилу та інших забруднень.



Ми знаємо, що виробництво електронних пристрій вимагає від нас безпечної утилізації відпрацьованих елементів і електронних пристрій. Компанія отримала реєстраційний номер присвоєний головним інспектором з охорони навколишнього середовища. Перекреслене відро для сміття на наших пристроях вказує, що цей продукт не може бути викинутий у звичайні сміттєві контейнери. Сортuvання відходів для подальшої переробки може допомогти захистити навколишнє середовище. Користувач повинен доставити використане обладнання в спеціальні пункти збору електричного та електронного обладнання для його подальшої переробки.


## II. ОПИС ПРИСТРОЮ

Контролер EU-i-2 Plus OT – це багатофункціональний пристрій, призначений для обслуговування систем центрального опалення.

Принцип дії контролера системи заснований на змішуванні живильної теплої циркуляційної води з водою, що повертається з опалювального циклу з метою встановити необхідну температуру і постійно підтримувати її на одному рівні.

Насос, підключений до циркуляції будь-якого клапана повинен допомогти поширити воду в системі. Насос потрібно встановити за змішувальним клапаном, а датчик температури за клапаном і насосом з метою більш ретельного контролю температури на виході клапана.

- Плавне керування 2 (двома) змішувальними клапанами.
- Керування насосом ГВП.
- Захист від занадто високої температури води в котлі і занадто низької температури води повертається в котел.
- Погодне керування.
- Тижневе керування.
- Два знеструмлені сконфігуркованих виходи.
- Два скофігуркованих виходи з напругою.
- Робота з 2 (двома) кімнатними регуляторами з дворежимною комунікацією.
- Можливість реєстрації 3 (трьох) виділених регуляторів в RS-комунікації
- Робота з кімнатним регулятором з RS комунікацією.
- Можливість підключення модуля EU-505 Ethernet, EU-525 або WiFi RS — уможливлюють керування функціями контролера і перегляд поточних параметрів за допомогою Інтернет.
- Можливість підключення двох додаткових модулів керуючих клапанами (нп. EU-i-1, EU-i-1M) - це дозволяє обслуговувати два додаткових клапана.
- Можливість керування котлами за допомогою каскаду.
- Два скофігуркованих виходи 0-10V.
- Комунікація з газовим котлом Open Therm (OT).

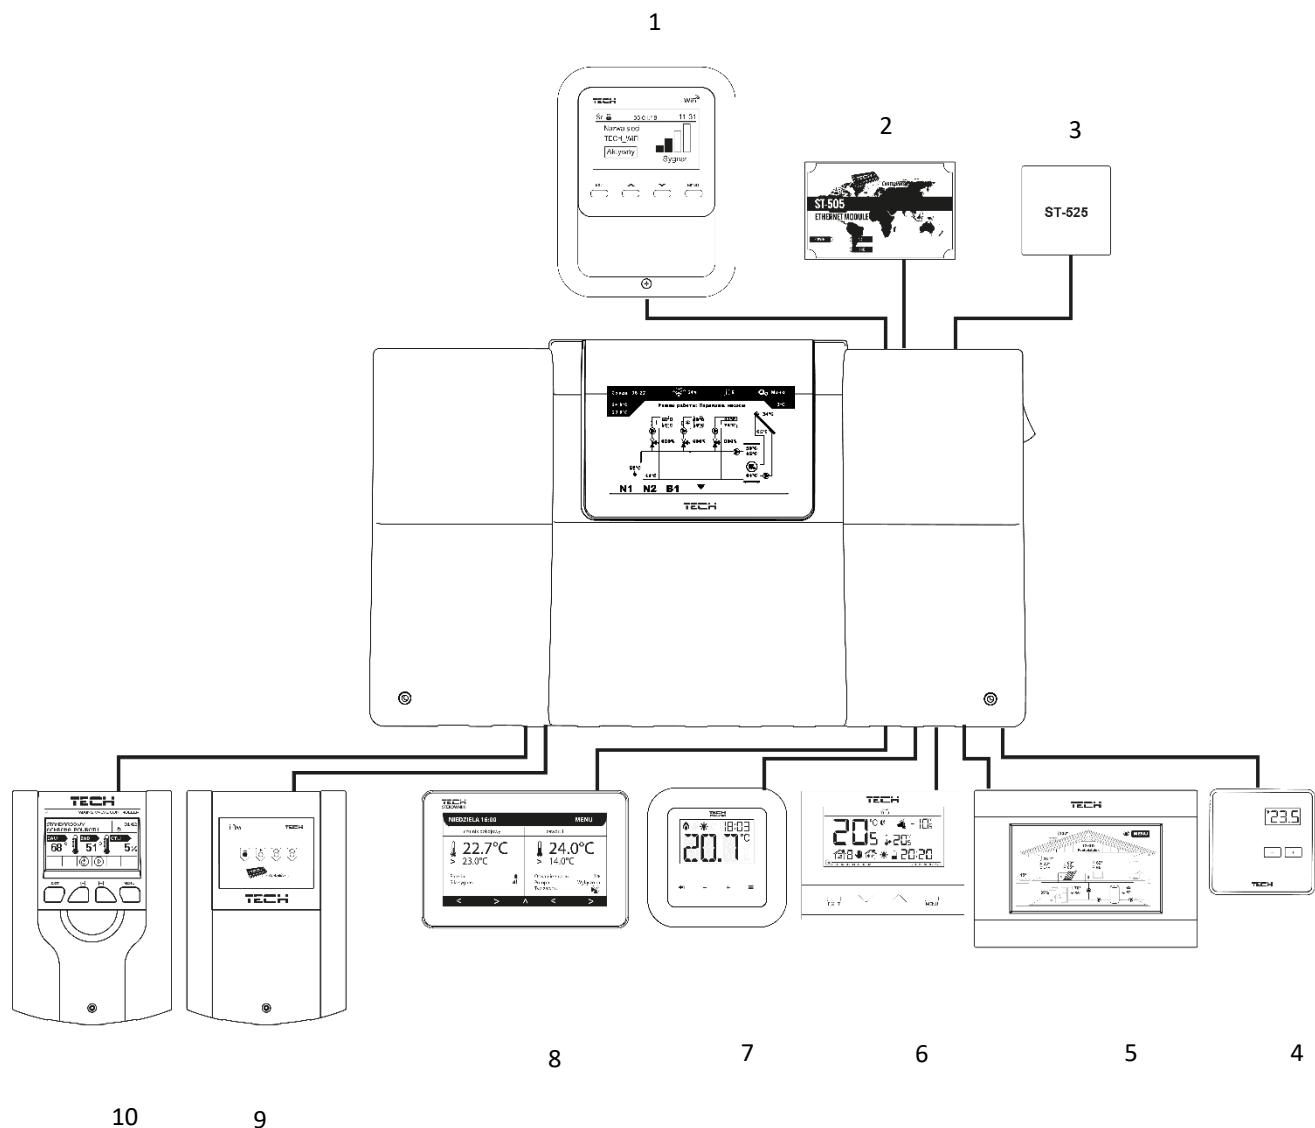

1. WiFi RS
2. Інтернет-модуль EU-505
3. Інтернет-модуль EU-525
4. Кімнатний регулятор EU-294V1
5. Кімнатний регулятор EU-280
6. Кімнатний регулятор EU-292
7. Виділений регулятор EU-RI-1
8. Виділений регулятор EU-RI-2
9. Модуль клапана EU-i-1M
10. Модуль клапана EU-i-1


### III. ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЕРА

Установка контролера EU-i-2 Plus OT повинна бути виконана кваліфікованими фахівцями. Регулятор може бути встановлений як окремий пристрій або у вигляді настінної панелі.

#### УВАГА!

До виходів управління насосами не підключайте насоси безпосередньо, в яких виробник вимагає використання зовнішнього головного вимикача, запобіжника на джерелі живлення або додаткового диференціального селективного струму на деформовані струми.


Щоб уникнути пошкодження пристрію, необхідно використовувати додаткову систему захисту між регулятором та насосом. Виробник рекомендує адаптер для насосів ZP-01, який необхідно придбати окремо.


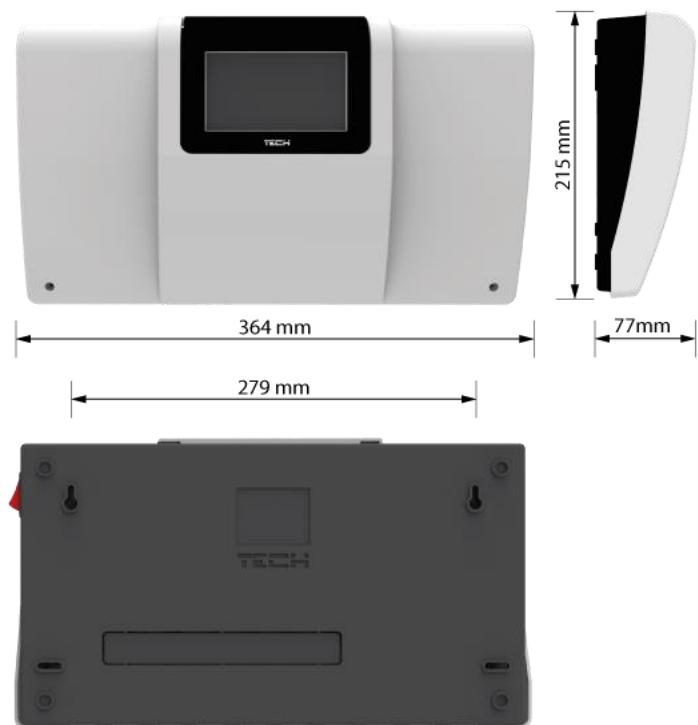


#### ОБЕРЕЖНО

Небезпека для життя в результаті ураження електричним струмом на входах під напругою. Перед роботою з регулятором необхідно його відключити від мережі і оберегти від випадкового включення.

Для підключення кабелів необхідно зняти кришку контролера.

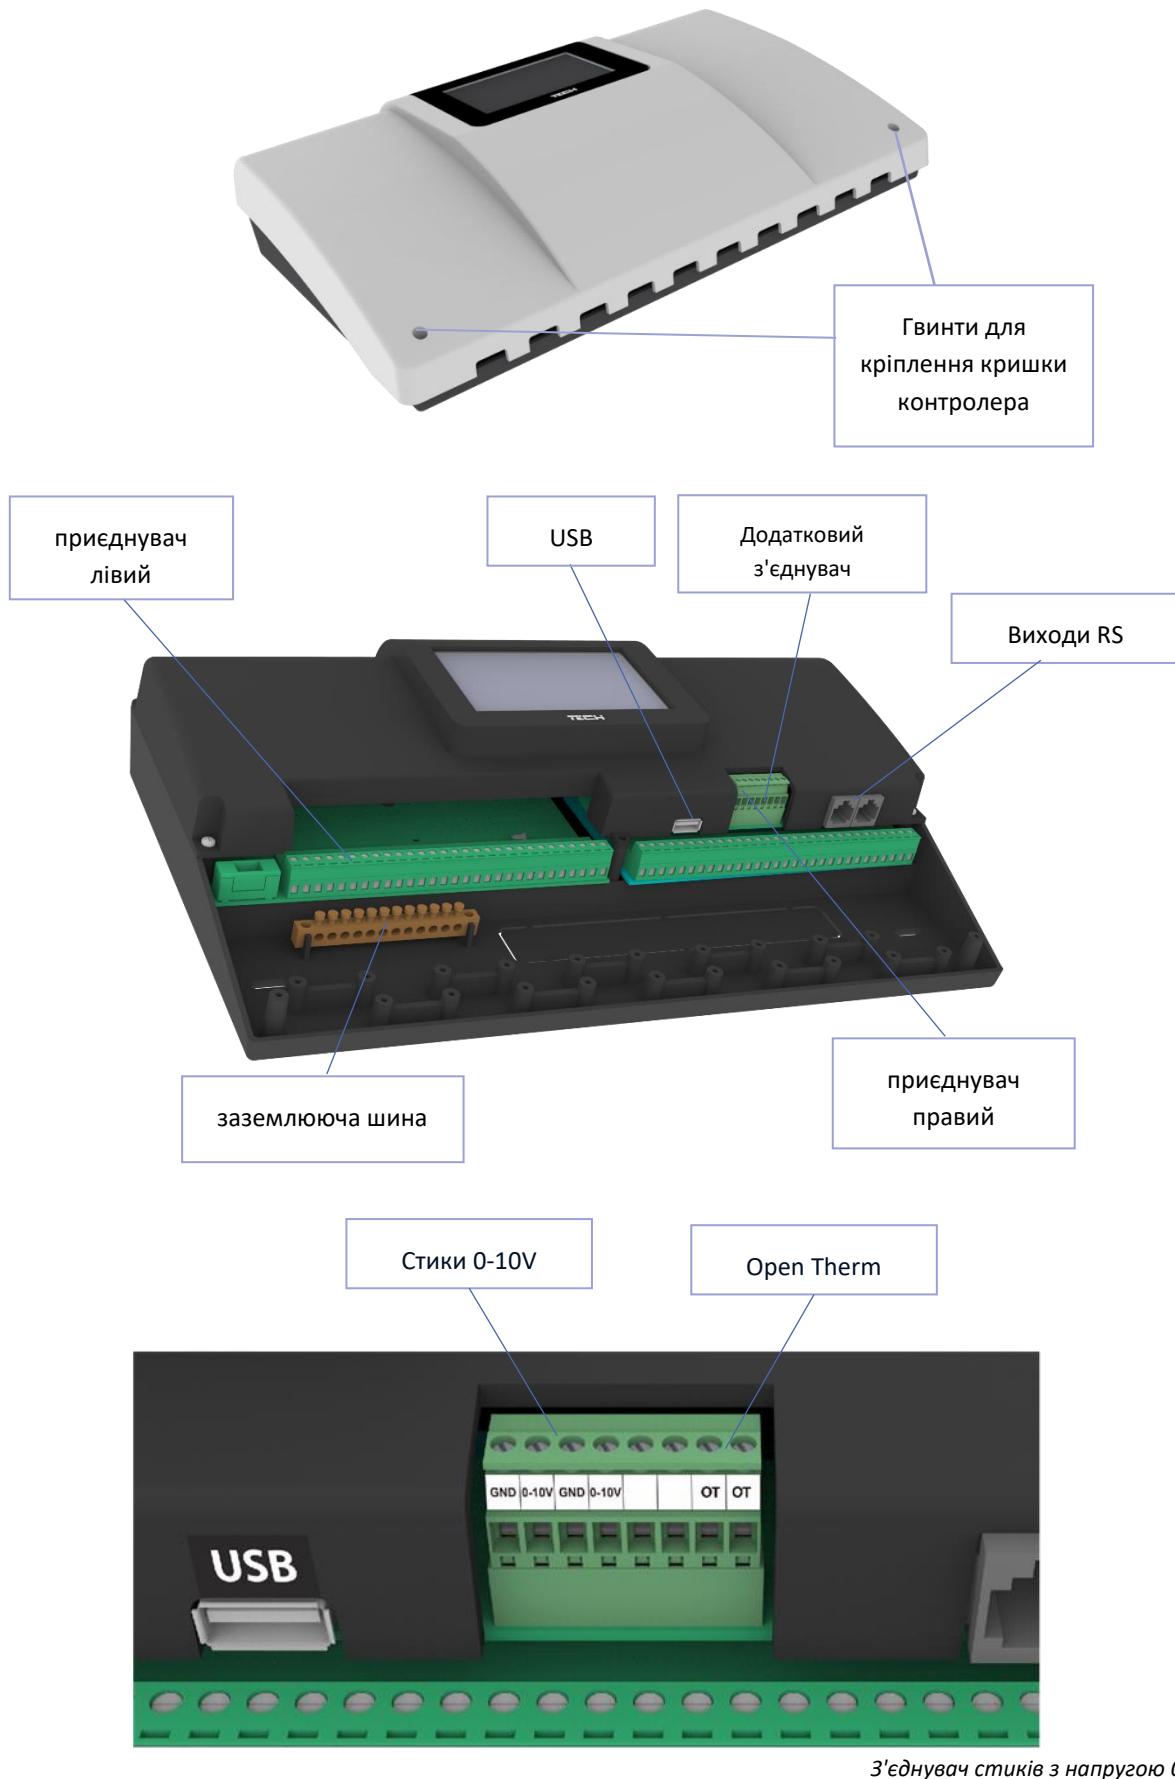

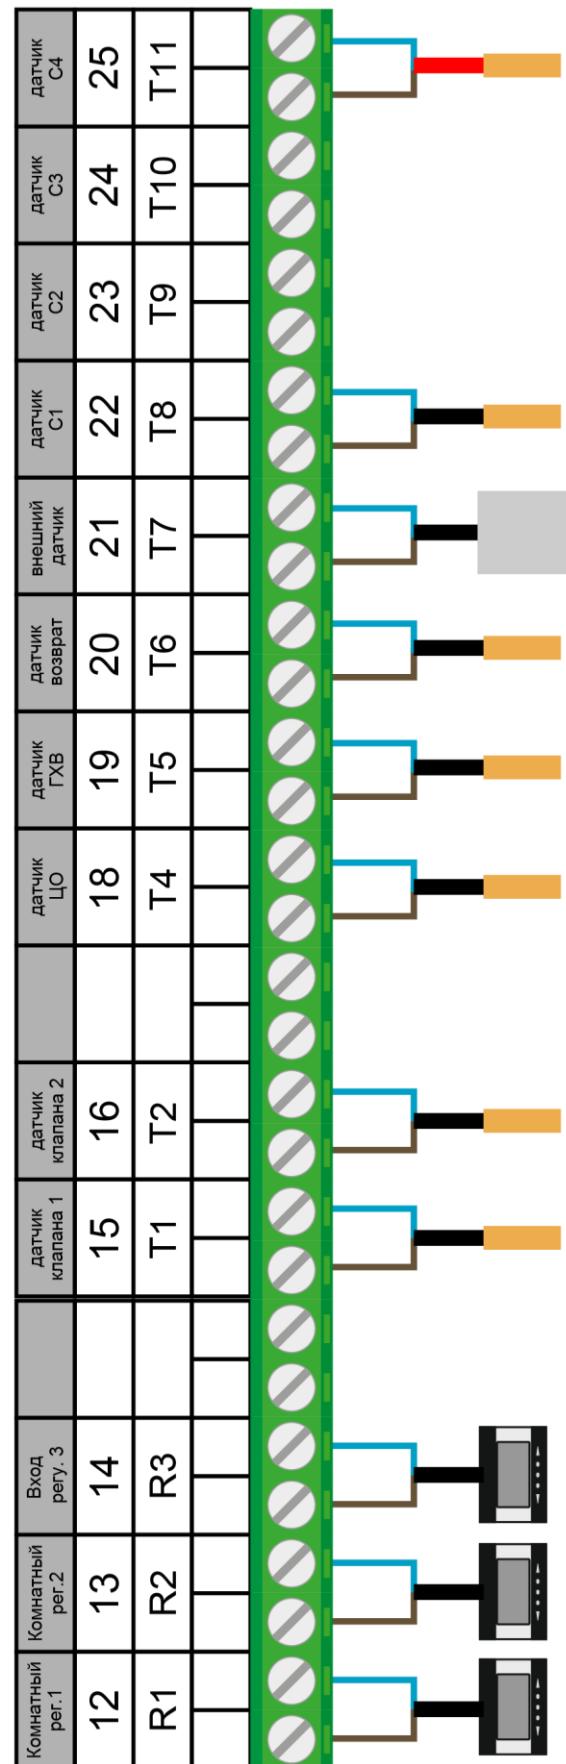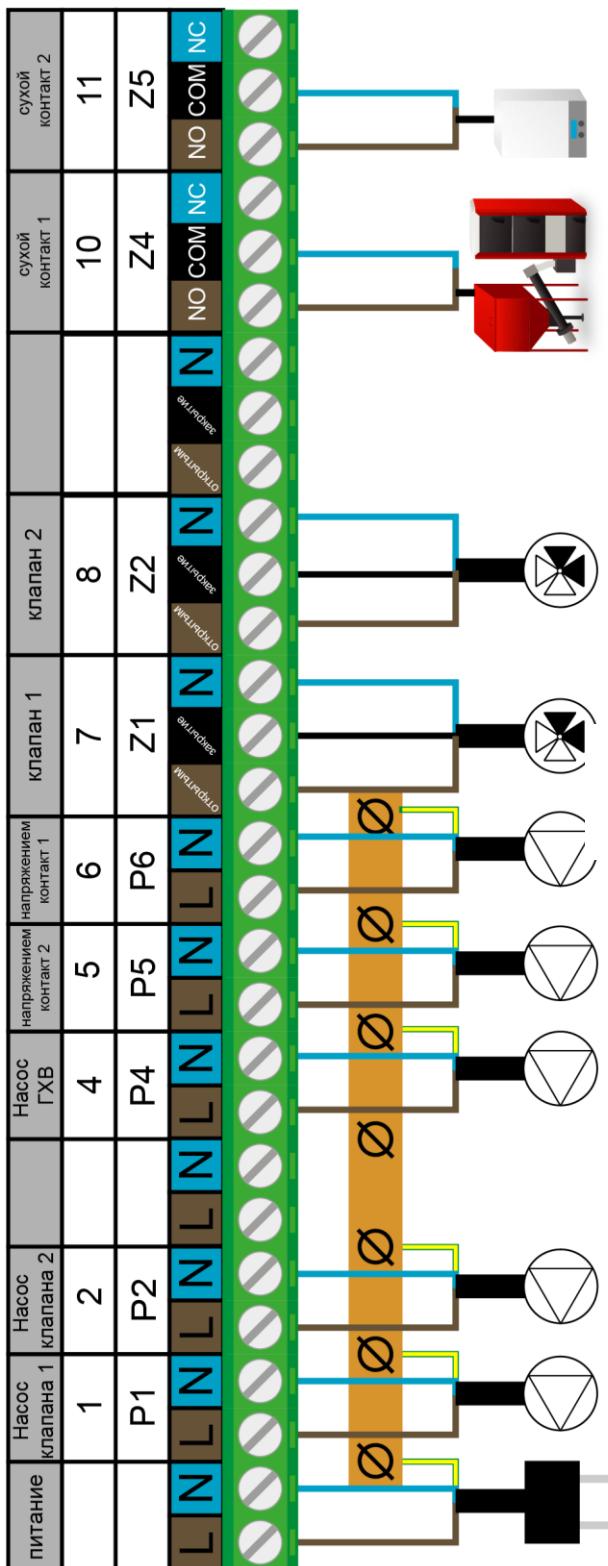


Роз'єми, символи та приклад використання

## IV. ОПИС ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

Керування здійснюється за допомогою сенсорного екрану.

### 1. ЕКРАН УСТАНОВКИ

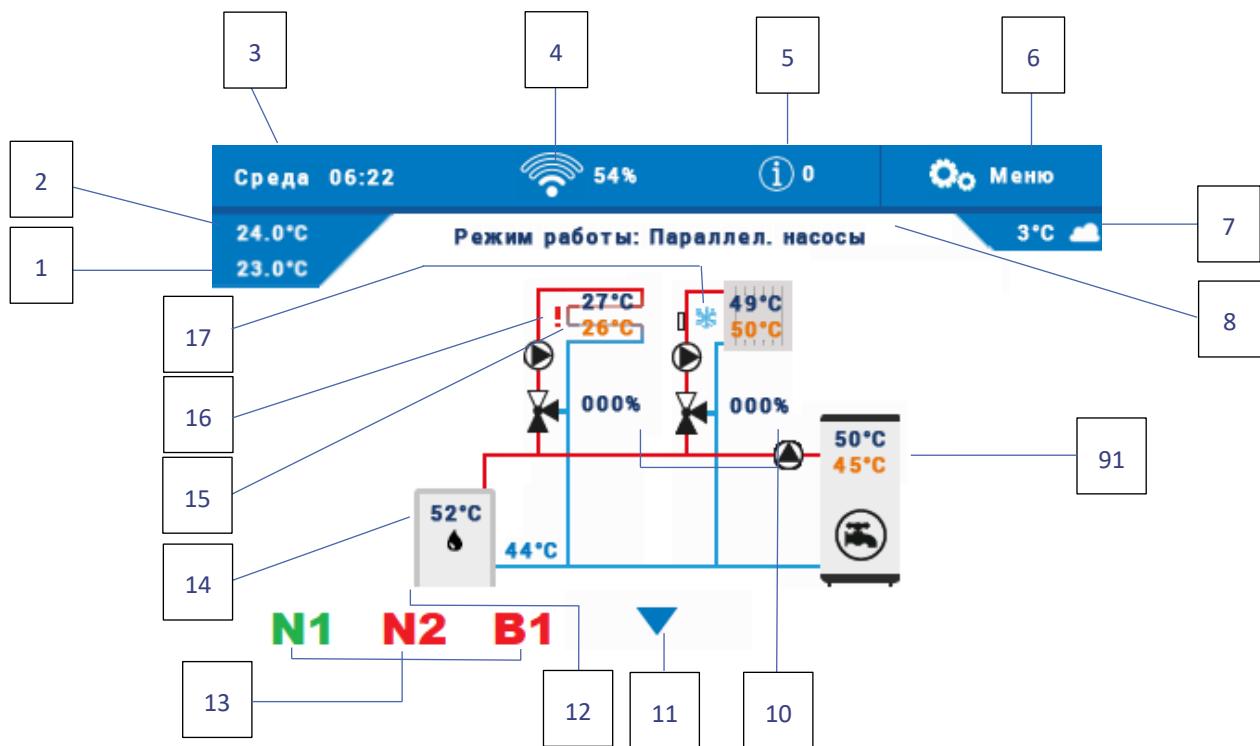


1. Задана температура кімнати
2. Поточна температура кімнати
3. Поточний день тижня і час
4. Потужність сигналу Wi-Fi
5. Іконка повідомлень
6. Вхід в меню контролера
7. Зовнішня температура
8. Активний режим роботи
9. Задана і поточна температура ГВП
10. Ступінь відкриття клапана [ % ]


11. Стрілка для прокрутки екрану
12. Температура повернення
13. Іконка активного додаткового стику (N1, N2 - стики з напругою, B1, B2 - знеструмлені стики)
14. Зчитування температури з датчика ЦО
15. Задана і поточна температура опалювального контуру
16. Іконка вимкненого контуру
17. Іконка активного типу охолодження в обраному контурі

### 2. ЕКРАН ПАРАМЕТРІВ І ПАНЕЛЕЙ

- Екран параметрів - список стану всіх активних входів і виходів
- Екран панелей - перегляд параметрів окремих активних контурів і алгоритмів. Після натискання на дану панель користувач буде перенаправлений до редагування параметрів.

## V. ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЕРА

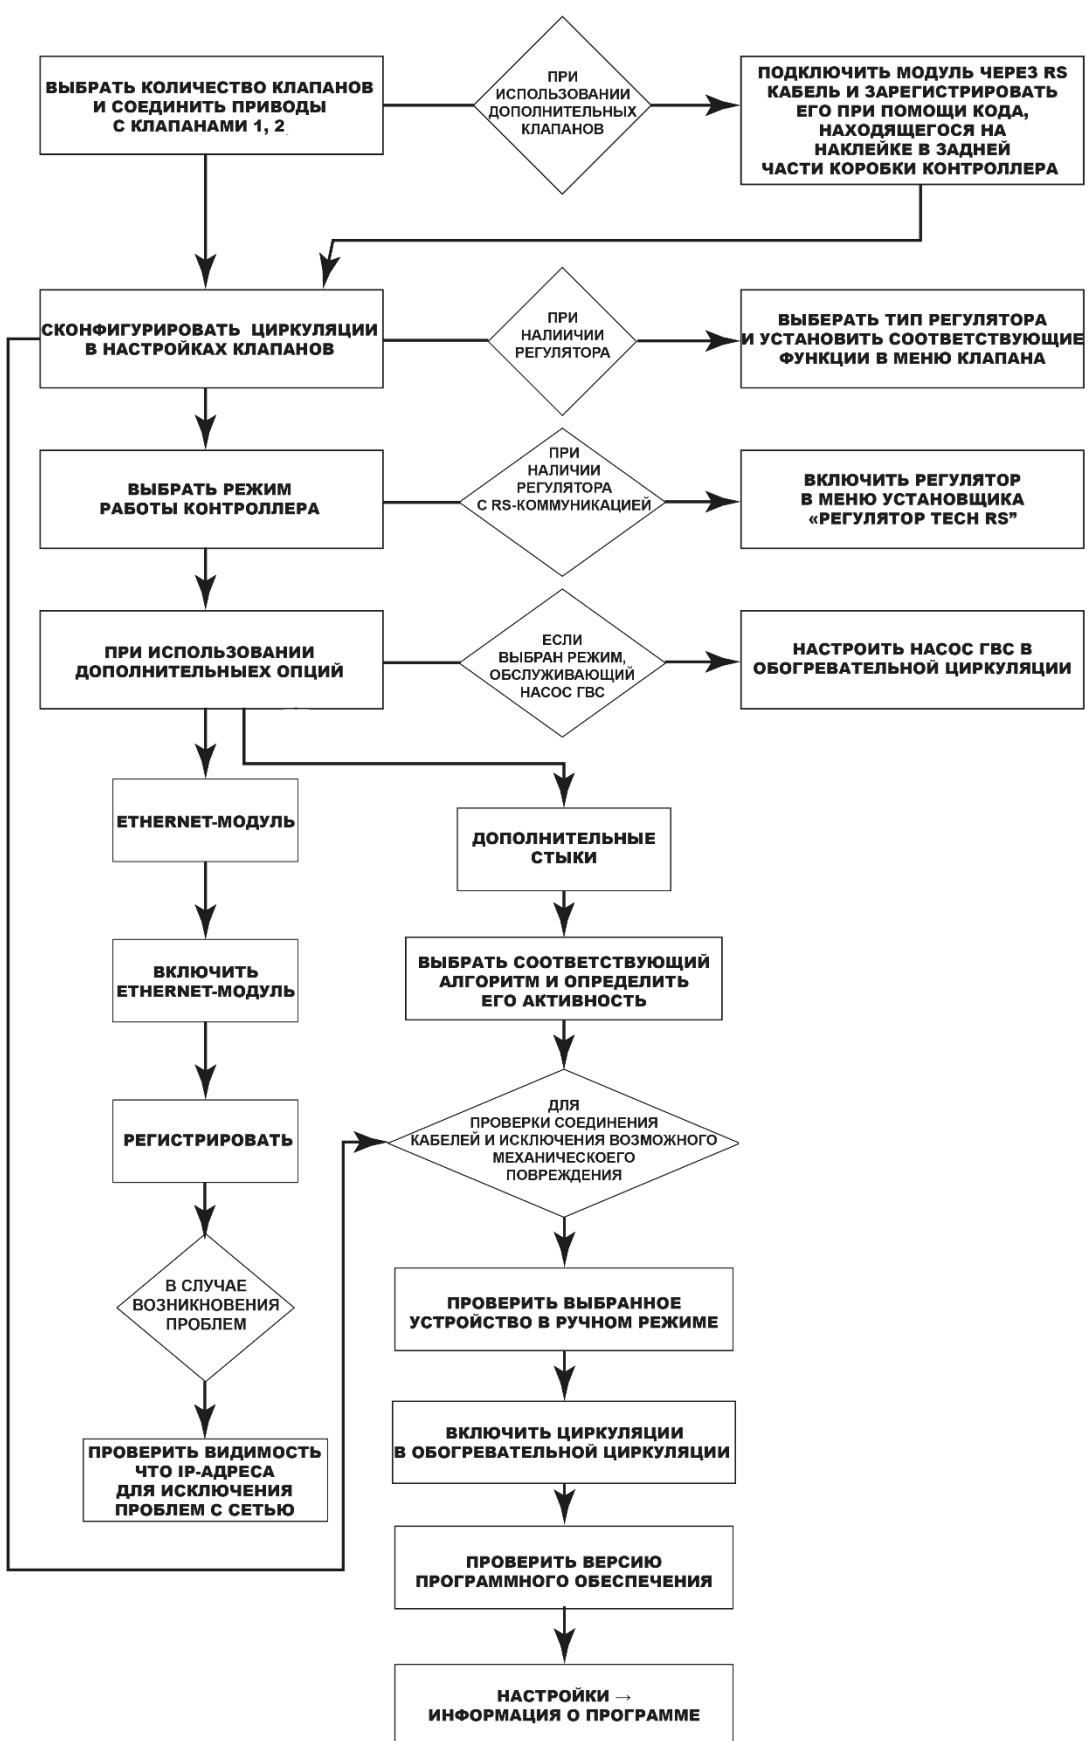

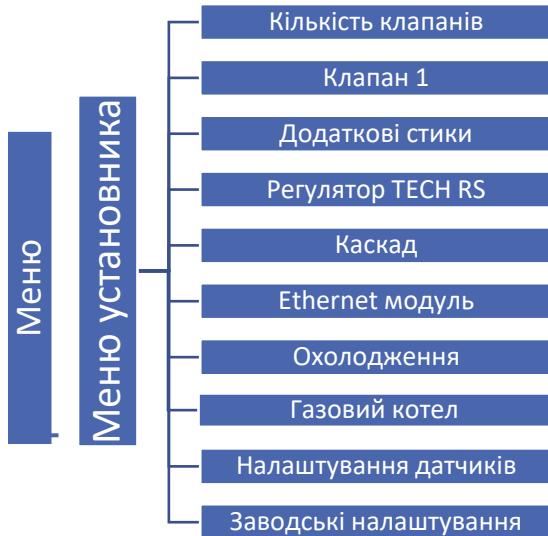

## Частина I

### Налаштування вбудованих, додаткових клапанів, і кімнатних регуляторів

#### I. НАЛАШТУВАННЯ ВБУДОВАНОГО КЛАПАНА




\* позначаємо в разі роботи контуру без змішувального клапана

\*\* опція з'являється в типі підлогового клапана

1. Увійти в меню установника
2. Обрати кількість потрібних клапанів
3. Зконфігурувати один з них, обираючи опцію «Клапан 1»
4. Обрати тип клапана: Клапан ЦО, Підлоговий клапан, Захист повернення, Басейн, Вентиляція. Принцип роботи типів клапанів: басейн і вентиляція такий же, як у випадку Клапана ЦО. Змінюється лише графік на екрані установки.
  - **ЦО** – встановлюємо, коли хочемо регулювати температуру контуру ЦО за допомогою датчика клапана. Датчик клапана потрібно розміщувати за змішувальним клапаном в трубі живлення.
  - **ПІДЛОГОВИЙ** – встановлюємо, коли хочемо регулювати температуру в контурі підлогового обігріву. Цей тип захищає підлогову установку від небезпечних температур. Якщо Тип клапана встановлений як ЦО і він підключений до підлогової установки, то це може пошкодити тендітну підлогову систему.
  - **ЗАХИСТ ПОВЕРНЕННЯ** – встановлюємо, якщо хочемо регулювати температуру повернення нашої установки за допомогою датчика повернення. У цьому типі клапана активні лише датчики повернення і котла. Датчик клапана не треба підключати до контролера. У цій конфігурації клапан в першу чергу захищає повернення котла від низької температури, а якщо обрана функція захисту котла, він також захищає котел від перегріву. Якщо клапан закритий (0% відкриття), вода тече тільки в короткому контурі, повне відкриття клапана (100%) позначає, що короткий контур закритий і вода тече у всій системі опалення.
  - **БАСЕЙН** – після встановлення типу клапана "Басейн" з'явиться функція "Літній режим". Після вибору цієї опції клапан працюватиме у літньому режимі


#### УВАГА

Якщо захист котла включено, температура ЦО не впливає на відкриття клапана. В крайньому випадку котел може перегрітися, тому рекомендується налаштовувати параметри захисту котла.

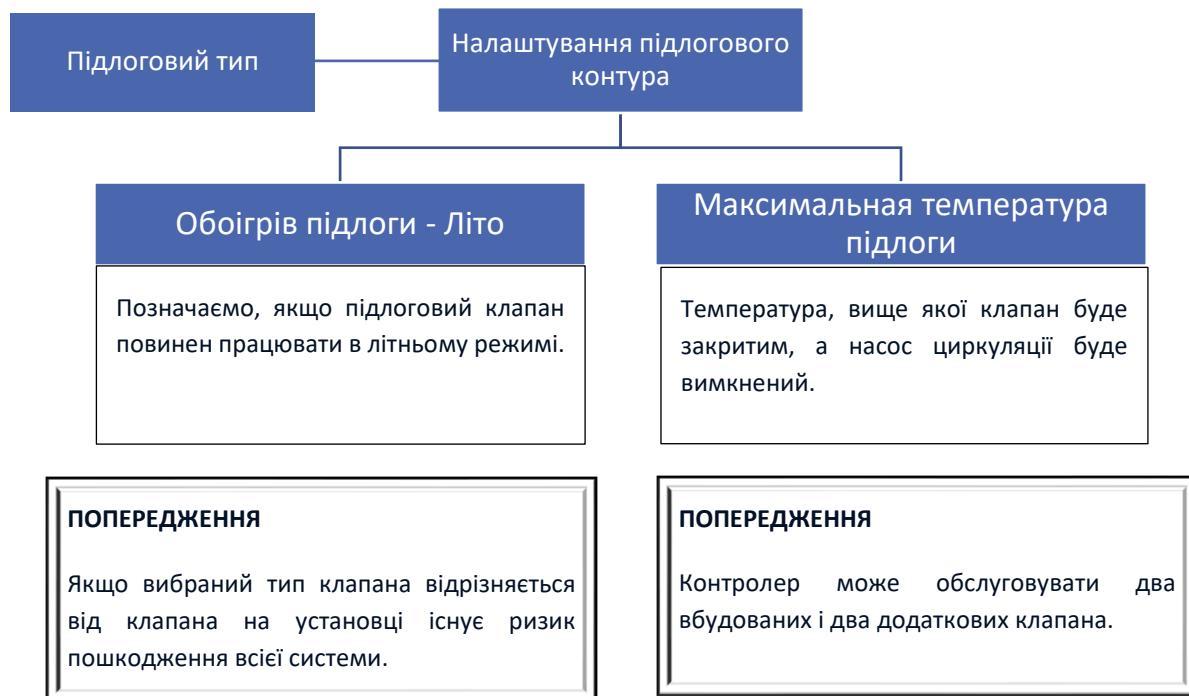


5. Встановити час відкриття

Час відкриття – це параметр визначає час необхідний приводу клапана для відкриття клапана від позиції 0% до 100%. Час відкриття ЦО має бути переписано з номінальної таблички приводу клапана.

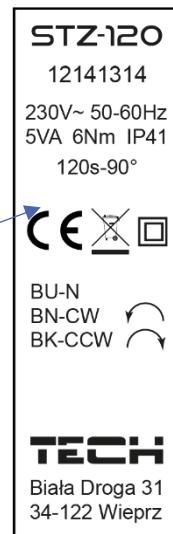

6. Вибрати датчик ЦО

Вибраний вами датчик буде виконувати функцію датчика ЦО. Показання обраного датчика визначають включення насоса клапана при активній функції включення насоса вище порога.

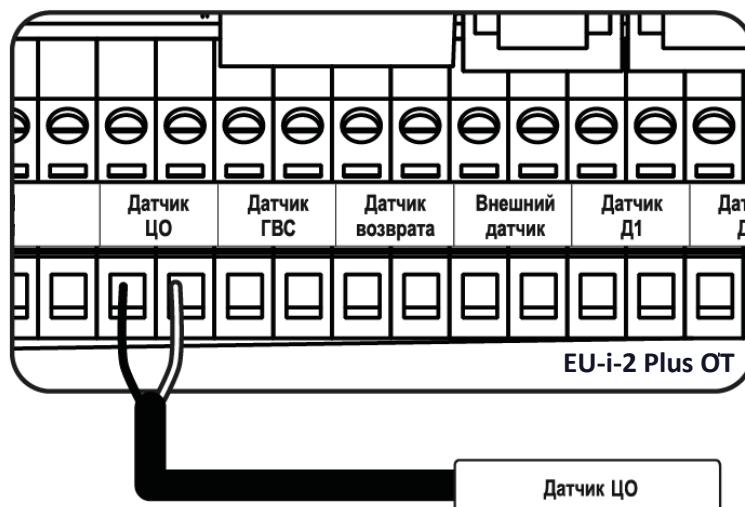

Підключення датчика ЦО

7. Вимкнути циркуляційний насос


Режими роботи:

- Завжди вимкнено – насос постійно вимкнений, пристрій керує тільки роботою клапана.
- Завжди включено – насос працює безперервно, незалежно від температури джерела тепла і клапана.
- Включено вище порога – насос включається вище встановленої температури включення. Межа регулювання: від 10°C до 80 °C.
- Закриття нижче порогу температури – клапан закривається нижче температури, встановленої в опції «Включено вище порогу». Отже циркуляційний насос буде вимкнений.
- Робота насоса – відкриття 0% – коли ця функція активована, насос клапана працюватиме, навіть коли клапан повністю закритий, тобто його відкриття – 0%.

**ПРИМІТКА**

Якщо датчик ЦО не підключений, а «захист котла» вимкнено, контролер повідомить користувачеві про його відсутність за допомогою тривоги.

8. Вибрати один з регуляторів в опції «Кімнатний регулятор» (опція). Після вибору цієї функції визначити тип регулятора (регулятор стандарт, Регулятор TECH RS).

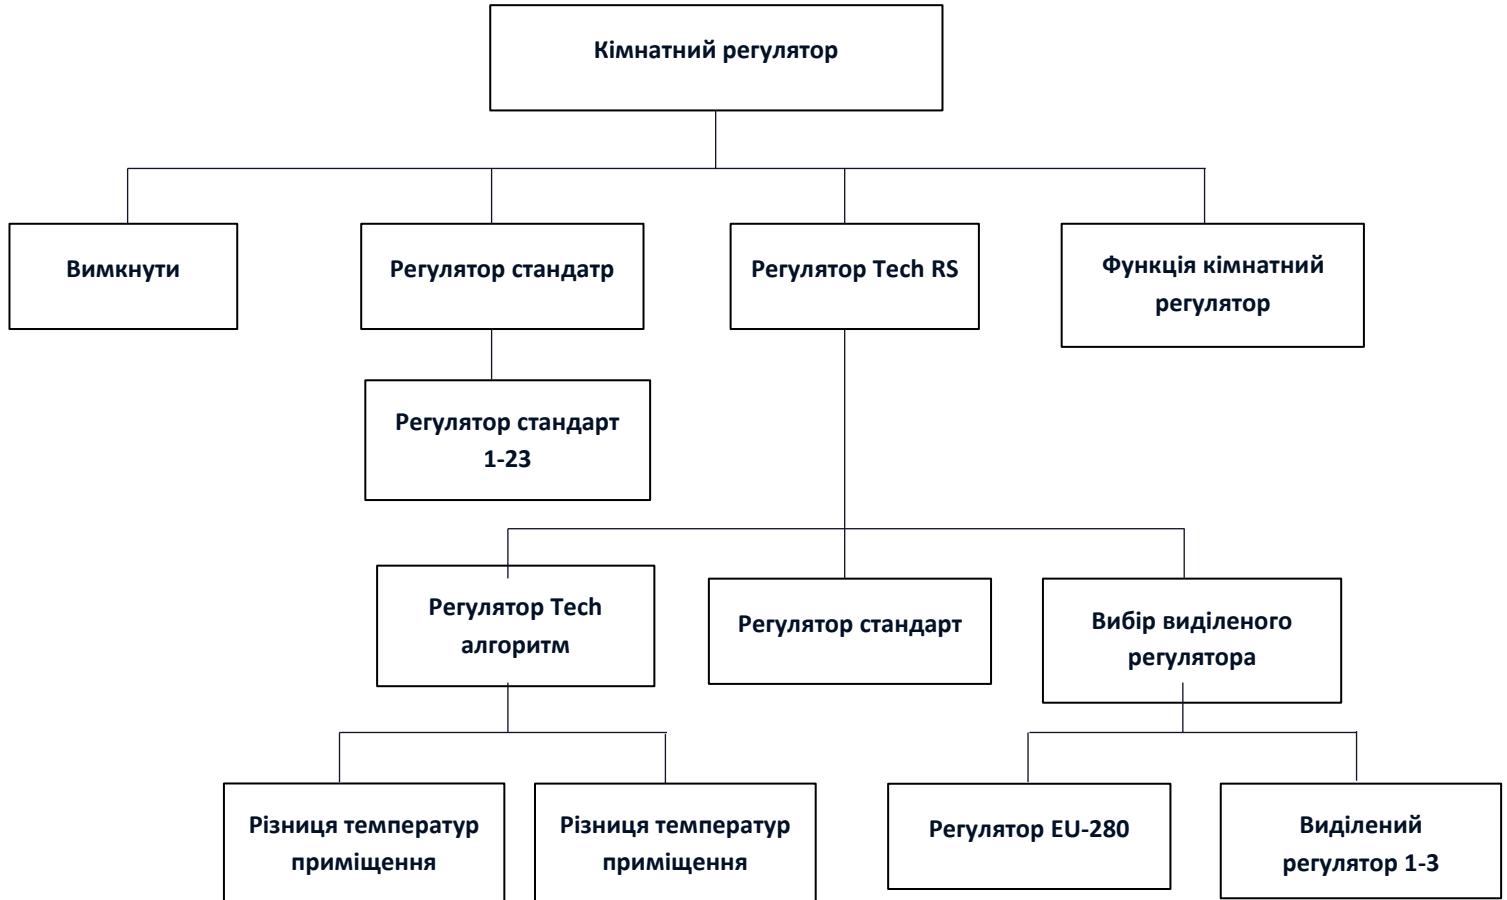

- Регулятор стандарт** – тип виділених регуляторів, що працюють за принципом стиснутий/розтиснутий. Виконують функції: закриття, зниження кімнатного регулятора і виключення насоса.
- Регулятор Tech Алгоритм (Регулятор Tech RS)** – заданою температурою клапана керується за допомогою двох налаштувань: "Різниця температур приміщення" і "Зміна заданої клапана". Задана температура клапана зменшується або збільшується залежно від температури кімнати. Додатково можна включити функцію кімнатного регулятора: **Вимкнення насоса і Закриття**.

Приклад:

Різниця температур приміщення 1°C      Зміна заданої клапана 2°C  
Коли температура підвищиться на 1°C, клапан змінить свою задану температуру на 2°C.

- Регулятор стандарт (Регулятор Tech RS)** – тип регуляторів RS, що працюють за параметрами, обраними у функціях кімнатного регулятора: **закриття, зниження кімнатного регулятора і виключення насоса**.
- Вибір виділеного регулятора (Регулятор Tech RS)** – заданою температурою клапана керується за допомогою кімнатних регуляторів виділених для контролера EU-i-2 Plus OT. Можлива реєстрація чотирьох виділених регуляторів: **Регулятор EU-280 і Виділених регуляторів 1-3**

#### ПРИМІТКА

Для правильної роботи регулятора EU-280 його необхідно включити в Меню установника → Регулятор Tech RS.

- Реєстрація виділених регуляторів:**  
Для реєстрації виділеного регулятора необхідно увійти в Меню → Меню установника → Клапан (1,2 або 3) → Кімнатний регулятор → Регулятор Tech RS → Вибір виділеного регулятора → Виділений регулятор (1,2 або 3). Натискання на «Виділений регулятор (1,2 або 3)» реєструє цей виділений регулятор. Реєстрація

підтверджується в повідомленні кнопкою "OK". На наступному етапі ми викликаємо реєстрацію з боку. Після успішної реєстрації ми повертаємося в меню «Регулятор Tech RS», щоб обрати опцію, яка буде реалізована регулятором «Регулятор стандарт» або «Регулятор Tech алгоритм» (це необхідно для правильної роботи регулятора). Аналогічним чином чинимо при реєстрації наступних регуляторів.

### УВАГА


До контролера системи можна зареєструвати максимально 3 виділених ркгулятора. Виділений регулятор не взаємодіє з додатковими модулями I-1 (взаємодіє лише з вбудованими клапанами).

- **Функції кімнатного регулятора:**

1. **Закриття** – коли кімнатний регулятор повідомить про обігрітість приміщення, клапан почне закриватися (до мінімального відкриття клапана).

2 **Зниження кімнатного регулятора** – коли кімнатний регулятор відправить сигнал про обігрітість приміщення, задана температура клапана зміниться на значення «зниження кімнатного регулятора» (задана температура – встановлена температура зниження).

3. **Вимкнення насоса** – коли кімнатний регулятор відправить сигнал про обігрітість приміщення, циркуляційний насос вимкнеться.

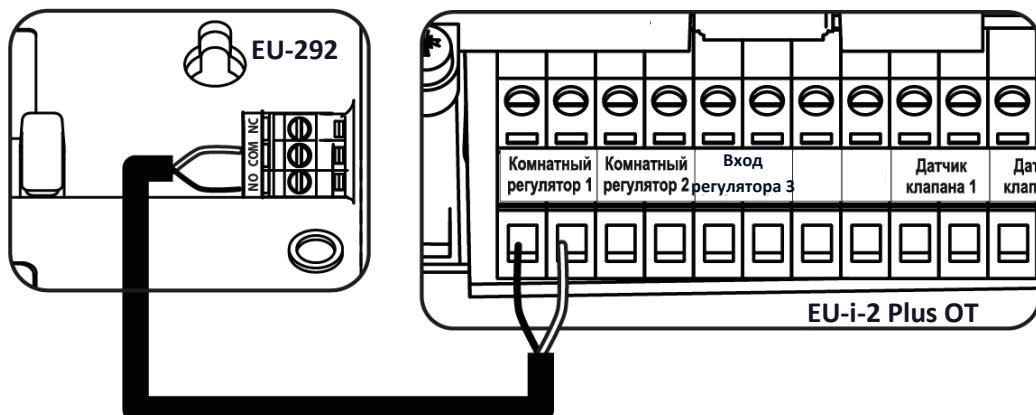

Приклад підключення дворежимного регулятора

## II. ПОГОДНЕ КЕРУВАННЯ

Погодне керування - для того, щоб ця функція була активна, зовнішній датчик повинен бути встановлений в тіні, в місці захищенному від атмосферного впливу. Після установки і підключення датчика необхідно в меню контролера включити функцію «погодне керування».

Для того, щоб клапан працював належним чином, потрібно встановити задану температуру (за клапаном) для чотирьох середніх зовнішніх температур: -20°C, -10°C, 0°C і 10°C.

Для налаштування заданої температури потрібно натиснути відповідний пункт і перемістити вгору або вниз (з лівого боку відобразиться певна температура клапана), або за допомогою стрілок і позначити певну температуру. На дисплеї відобразиться налаштована нами крива опалення.




### ПРИМІТКА

Для роботи даної функції необхідна наявність зовнішнього датчика.

### ПРИМІТКА

Після активації функції зміна заданої температури клапана можлива лише шляхом вибору інтервалів на кривій опалення.

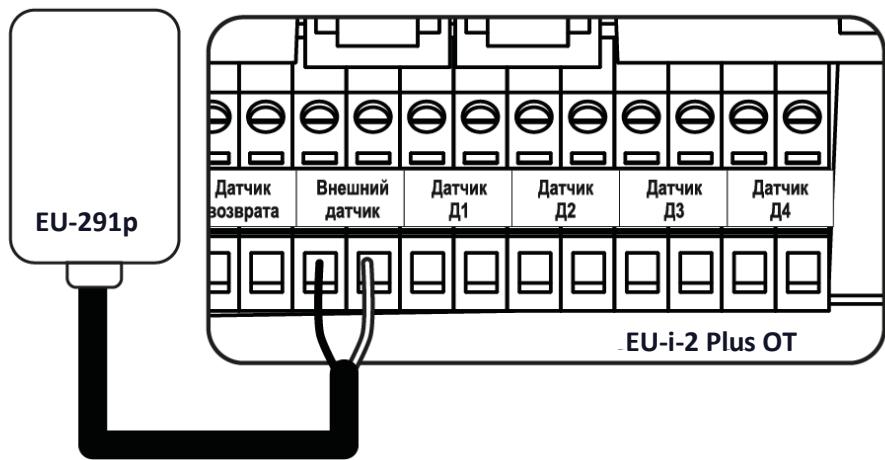

Підключення зовнішнього датчика

#### УВАГА

Погодне керування в типі клапана захист повернення не працює. Тип охолодження має власну криву опалення для погодного керування: Охолодження → Опалювальний контур → Контур 1-23 → Крива опалення.

#### ПРИМІТКА

Подальші налаштування зовнішнього датчика можна знайти в опції «Налаштування датчиків».

### III. НАЛАШТУВАННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНА

- Контроль температури** - цей параметр визначає частоту вимірювання (контролю) температури води на датчику клапана до системи ЦО. Якщо датчик вказує на зміну підлогової температури (відхилення від заданого значення), тоді привід клапана відкривається або прикриється на встановлений стрибок, щоб повернутися до заданої температури.
- Напрямок відкриття** – якщо після підключення клапана до контролера, виявиться, що він повинен бути підключений навпаки, то не потрібно перемикати дроти живлення, досить змінити в цьому параметрі напрямок відкриття: ліво або право. Функція доступна тільки для вбудованих клапанів.
- Мінімальне відкриття** – цей параметр визначає мінімальне відкриття клапана. За допомогою цього параметра можна залишити клапан мінімально відкритим, щоб зберегти найменшу течію. Налаштування 0°C вимикає насос клапана.
- Гістерезис** - гістерезис між заданою і поточною температурою клапана.
- Одиничний стрибок** - це максимальний одноразовий стрибок (відкриття або закриття) який клапан може виконати під час однієї дискретизації температури. Якщо вона близька до заданої температури, стрибок розраховується на основі параметра <Коефіц. пропорційності>. Чим одиничний стрибок менше, тим точніше можна досягти задану температуру, але задана встановлюється протягом тривалого часу.

- **Коефіцієнт пропорційності** – коефіцієнт пропорційності використовується для визначення ходу клапана. Чим ближче до заданої температури, тим хід менше. Якщо цей коефіцієнт високий, клапан швидше досягне наближеного до відповідного відкриття, але не точне. Відсоток відкриття розраховується за формулою:

**(ЗАДАНА\_ТЕМП — ТЕМП\_ДАТЧИКА) \* (КОЕФ\_ПРОПОР/10)**

- **Калібрування клапана** – за допомогою цієї функції можна в будь-який момент провести калібрування вбудованого клапана. Під час калібрування клапан встановлюється в безпечній позиції, тобто для клапана ЦО в позиції повного відкриття, а для клапана підлоги в закритій позиції.
- **Відкриття при калібруванні ЦО** – ця функція дозволяє змінити напрямок відкриття/закриття клапана калібрування.
- **Тижневе керування** – ця функція була детально описана в частині ХІІІV.
- **Вимкнення клапана** – після виключення цієї функції, робота клапана буде залежати від тижневого керування і зовнішньої температури.
  - ✓ **Тижневе керування** – після вибору функції тижневого керування можемо включити/виключити план роботи і налаштувати параметри, які визначають час закриття клапана.
  - ✓ **Зовнішня температура** – користувач може встановити температуру вдень і вночі, при якій клапан буде вимкнений. Існує можливість налаштувати час, в який контролер буде працювати в денному або нічному режимі. Користувач встановлює гістерезис температури виключення клапана.

#### **ПРИМІТКА**

Функція вимкнення клапана по зовнішній температурі не працює в типі охолодження. Тип захисту повернення не має функції «Вимкнення клапана».

- **Безпека**

- ✓ **Захист повернення** - ця функція дозволяє встановити захист котла від занадто холодної води, що повертається з головної циркуляції води, яка може привести до низькотемпературної корозії котла. Захист повернення працює наступним чином: коли температура занадто низька, клапан закривається до моменту поки короткий тепловий цикл не досягне відповідної температури.

#### **ПРИМІТКА**

Для правильної роботи цієї функції необхідно включити клапан в меню обігрівального циклу і підключити датчик повернення.

- ✓ **Захист котла** - це захист, який використовується для запобігання небезпечному зростанню температури котла. Користувач встановлює максимально допустиму температуру котла. У разі небезпечної підвищення температури клапан починає відкриватися для охолодження котла. Ця функція за замовчуванням включена.

#### **ПРИМІТКА**

Ця опція прихована для підлогових клапанів.


## IV. ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ ЗМІШУВАЛЬНОГО КЛАПАНА



## V. ДОДАТКОВІ КЛАПАНИ

Реєстрація:

- З'єднати додатковий клапан з головним контролером за допомогою кабелю RS
- Меню установника - > обрати кількість додаткових клапанів
- Знайти додатковий клапан, перейти до реєстрації і вписати код з додаткового модуля

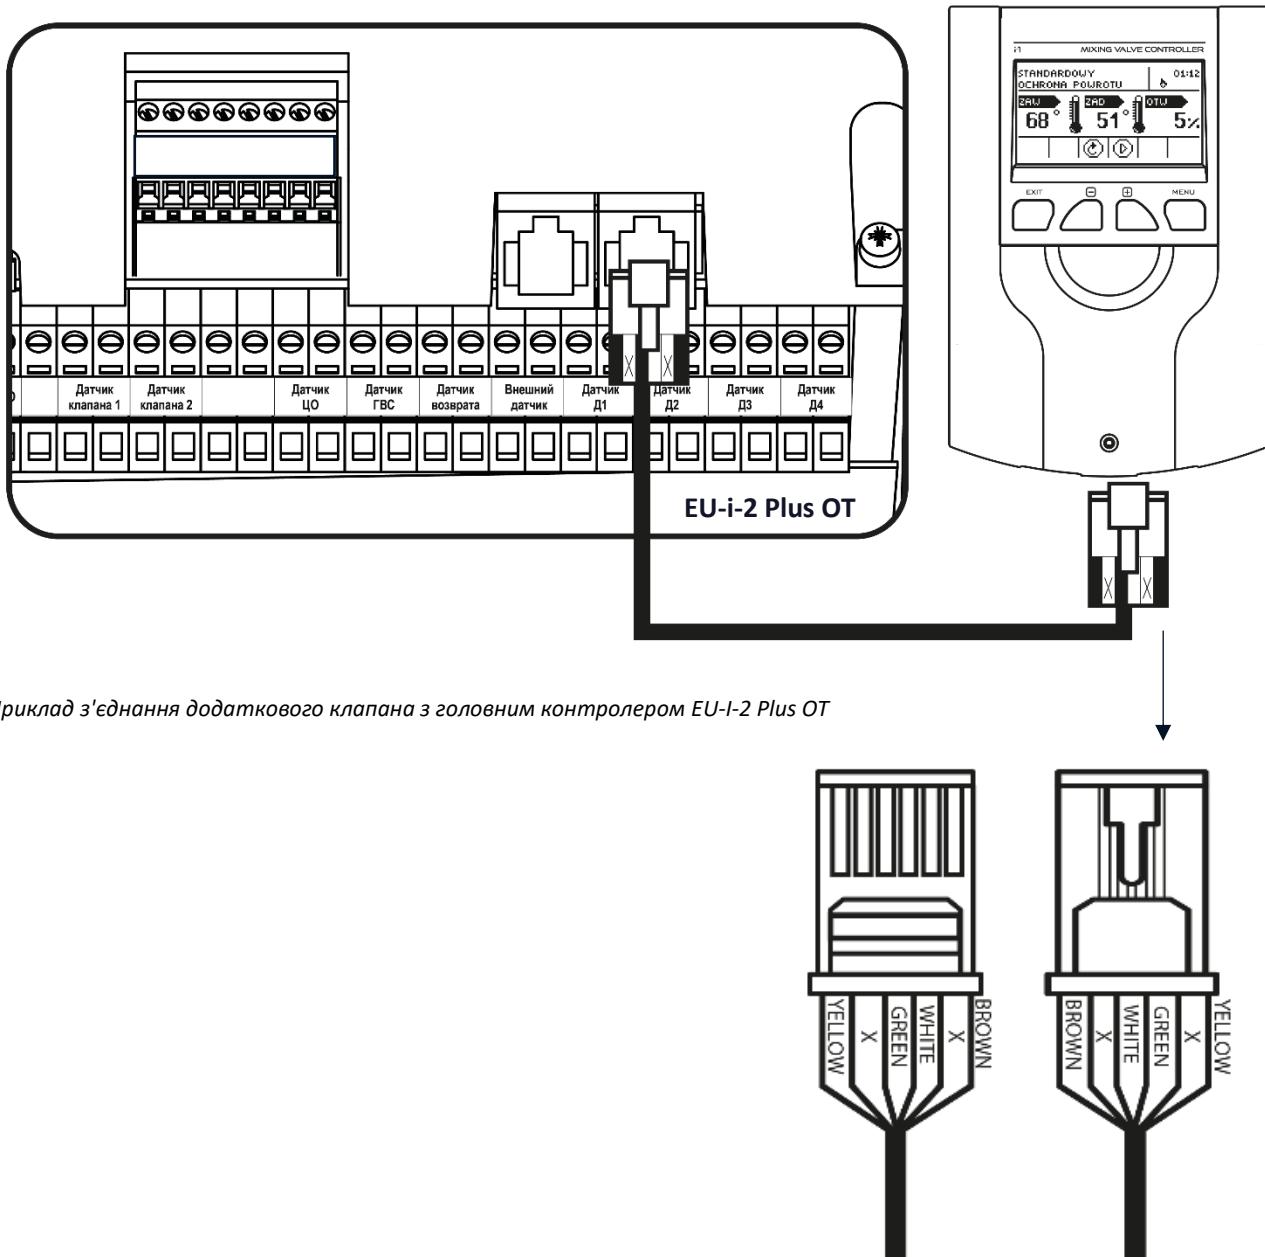

### ПРИМІТКА


Знак оклику при графіку циркуляції повідомляє про вимкнену циркуляцію або незареєстрований додатковий клапан.

### ПРИМІТКА

Код реєстрації складається з п'яти цифр і знаходиться на номінальній табличці позаду контролера i-1m. У контролері клапана i-1 його буде видно в інформації про програму.

## Частина II

### Режими роботи контролера



#### I. ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕРА

У цьому режимі в першу чергу включається насос бойлера, який відповідає за обігрів гарячого водопостачання (ГВП). Змішувальні насоси включаються в момент досягнення заданої температури ГВП. Робота клапанів триває до зниження температури бойлера нижче заданої температури на позначене значення гістерезису.

##### ПРИМІТКА

Клапани закриваються до 0% відкриття.

##### ПРИМІТКА

Коли спрацює захист котла, клапани відкриються незважаючи на необігрітий бойлер.

##### ПРИМІТКА

Захист повернення відкриває клапан до 5% в разі, коли бойлер необігрітий.

#### II. ПАРАЛЕЛЬНІ НАСОСИ

У цьому режимі всі насоси і клапани працюють одночасно. Клапани підтримують задану температуру, а бойлер нагрівається до рівня заданої температури.

#### III. ОБІГРІВ БУДИНКУ

У цьому режимі контролер підтримує задану температуру клапанів. Регулятор переходить в стан обігріву будинку.

##### ПРИМІТКА

Схема насоса ГВП буде видима незважаючи на включений режим обігріву будинку.

Щоб візуалізація насоса зникла зі схеми, її необхідно відключити в функції «режими роботи» насоса ГВП.

##### ПРИМІТКА

Щоб уникнути тривоги в разі непідключеного датчика ГВП, потрібно відключити насос ГВП в функції «Режими роботи» насоса ГВП.

#### IV. ЛІТНІЙ РЕЖИМ

У цьому режимі закриваються клапани ЦО, щоб надмірно не обігрівати будинок. У разі досягнення занадто високої температури котла клапан аварійно відкриється (повинна бути включена опція «захист котла»).

## V. АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ ЛІТО

Ця опція заснована на автоматичному перемиканні режимів. Клапани прикриваються, коли температура зовні досягне значення вище порогу температури включення автоматичного літнього режиму. У моменті, коли зовнішній датчик відзначить, що температура перевищує певний поріг температури, контролер змінює режим роботи на літній режим. Контролер постійно перераховує середнє значення температури, коли воно нижче заданої, контролер переключиться на попередній режим роботи.

- **Режим літо від температури** - опція дозволяє встановити зовнішню температуру, вище якої активується літній режим.
- **Час усереднення** - користувач визначає період часу, на підставі якого буде розраховуватися середня зовнішня температура.

### ПРИМІТКА

Для даної функції необхідна наявність активного зовнішнього датчика.

### ПРИМІТКА


У разі падіння температури нижче порога, контролер повернеться до раніше встановленого режиму.

### ПРИМІТКА

у разі першої конфігурації підключення, коли контролер не перемкне режиму його потрібно перезавантажити. Це результат часу усереднення (Меню установника -> Налаштування датчиків).


## Частина III


### Насос ГВП і Анти-легіонелла



## I. НАЛАШТУВАННЯ НАСОСА ГВП

- **Режим роботи**

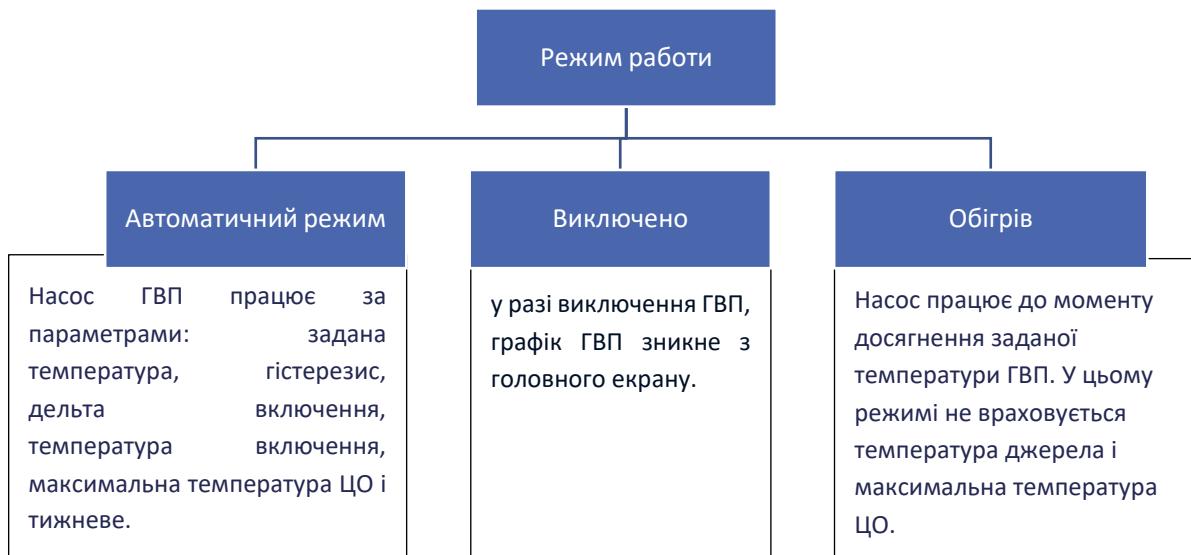

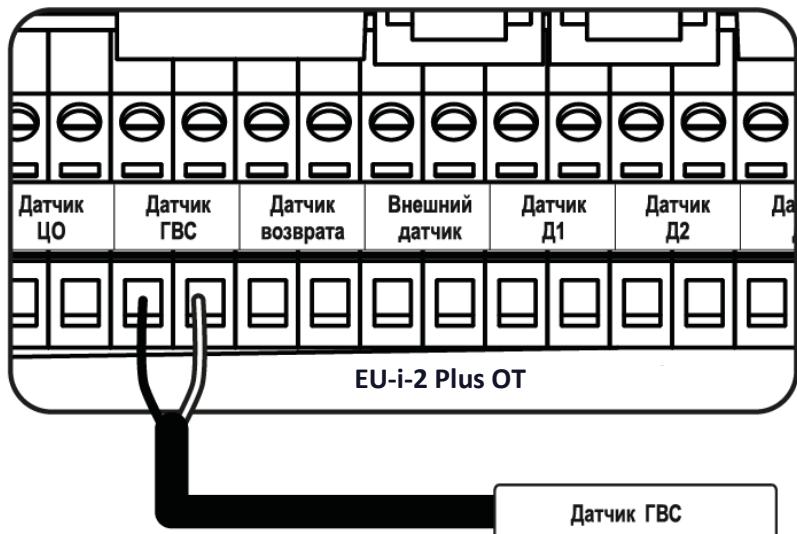

Підключення датчика ГВП

- Задана температура ГВП** — опція використовується для установки заданої температури теплої води. Після досягнення заданої насос вимикається.
- Гістерезис ГВП** - гістерезис це різниця між температурою включення насоса і його повторного виключення (наприклад: якщо задана температура встановлена на 60°C, а гістерезис на 3°C, тоді насос вимикається після досягнення температури 60°C. Повторне включення пристрою відбудеться після зниження температури до 57°C).
- Дельта включення** - функція видима лише в автоматичному режимі роботи. Ця функція визначає мінімальну різницю між температурою ГВП і ЦО необхідною для початку роботи насоса. Наприклад: дельта включення 2°C. Насос ГВП включиться, коли температура джерела буде вищою від поточної температури бака ГВП на 2°C, при чому необхідно досягти порогу включення насоса.
- Температура включення насоса ГВП** - ця опція використовується для визначення температури, яку має досягти ЦО, щоб насос почав працювати.
- Максимальна температура ЦО** - ця опція використовується для налаштування температури вище якої насос включиться, щоб витягти зайву теплу воду і відправити її в бойлер.
- Тижневе керування** - ця функція була детально описана в частині XIII.
- Датчик джерела** - функція дозволяє вибрати датчик джерела, з якого буде зчитуватися температура.

## II. АНТИ-ЛЕГІОНЕЛЛА


Термічна дезінфекція полягає у підвищенні температури до температури дезінфекції в баку – показання верхнього датчика в баку. Дезінфекція ГВП спрямована на усунення бактерій *Legionella pneumophila*, які призводять до зниження клітинного імунітету організму. Бактерії часто розмножуються в баках зі стоячою теплою. Після включення цієї функції бойлер нагрівається до встановленої користувачем температури дезінфекції (опалювальний цикл > Насос ГВП > Анти-легіонелла > Задана температура) і зберігає цю температуру протягом часу дезінфекції (Опалювальний цикл > Насос ГВП > Анти-легіонелла > Час роботи), а потім повертається до нормальної роботи.

Температура дезінфекції повинна бути досягнута не більше ніж протягом часу, визначеного користувачем від моменту включення дезінфекції (Опалювальний цикл > Насос ГВП > Анти-легіонелла > Максимальний час обігріву дезінфекції, в іншому випадку ця функція автоматично відключається).

Використовуючи функцію <Автоматична робота> можемо визначити день тижня, в який буде проводиться дезінфекція.

- **Робота** - це включення дезінфекції вручну, що працює за параметрами «задана температура», «час роботи» і «максимальний час обігріву дезінфекції».
- **Автоматична робота** - включення дезінфекції на основі тижневого плану.
- **Задана температура** - це актуальна температура під час проходження термічної дезінфекції.
- **Час роботи** - за допомогою цієї функції встановлюється час тривалості дезінфекції (у хвилинах), в якому задана температура дезінфекції буде підтримуватися на постійному рівні.
- **Максимальний час обігріву дезінфекції** - це максимальний час тривалості дезінфекції (функції ЛЕГІОНЕЛЛА) від моменту включення (незалежно від температури під час включення). У разі, коли бак не досягне заданої температури дезінфекції або не утримає задану температуру під час тривалості функції ЛЕГІОНЕЛЛА, тоді після закінчення максимального часу контролер повернеться до основного режиму роботи.

### III. АНТИ-СТОП НАСОСІВ




Ця функція змушує насоси працювати, що запобігає утворенню накипу в періоди простою насоса - поза опалювальним сезоном. Після активації цієї опції насос клапана буде запускатися кожні 10 днів на 5 хвилин.

## Частина IV

### Ручний режим

#### I. РУЧНИЙ РЕЖИМ

Ця функція дозволяє контролювати роботу окремих пристройів. Користувач може вручну включити будь-який пристрій: насос ГВП, Додаткові стики і клапани. У разі клапанів користувач може включити закриття і відкриття, а також перевірити правильність роботи даного клапана.

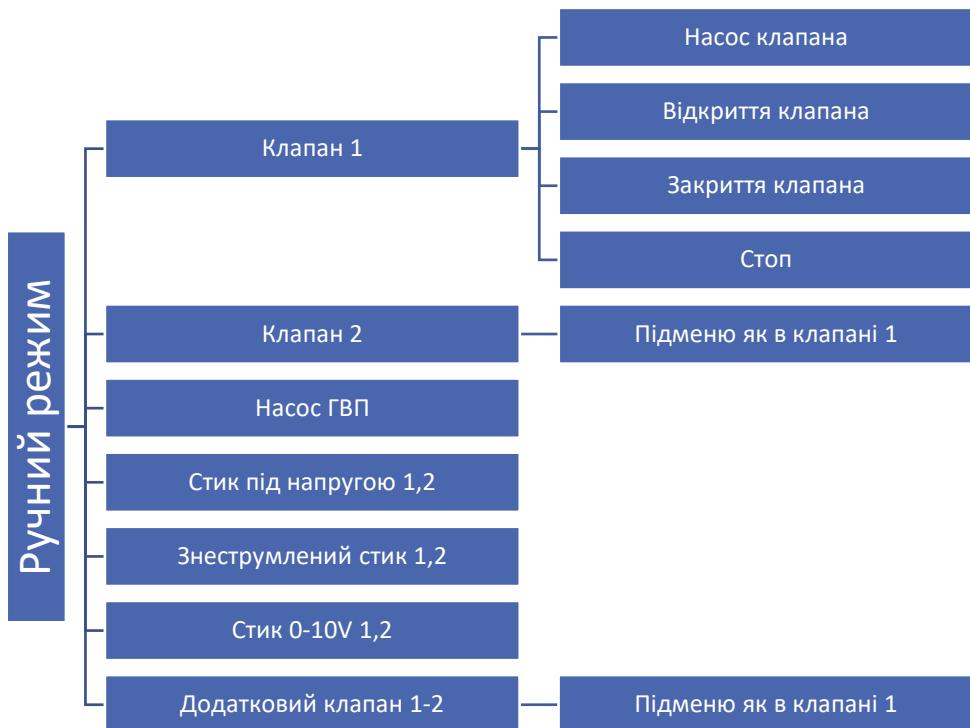

#### ПРИМІТКА

Додаткові клапани з'являться у схемі ручної роботи лише після їх реєстрації.

Виробник рекомендує намалювати схему своєї системи, враховуючи клапани і пристрої, що працюють на додаткових стиках. Це допоможе зробити її налаштування оптимальними.


Місце для схеми:

## Частина V

### Додаткові стики


#### I. СТИКИ ПІД НАПРУГОЮ І ЗНЕСТРУМЛЕНІ

Орієнтовна схема підключення пристроїв здійснена на стику 1. Фактично це може бути будь-який стик.

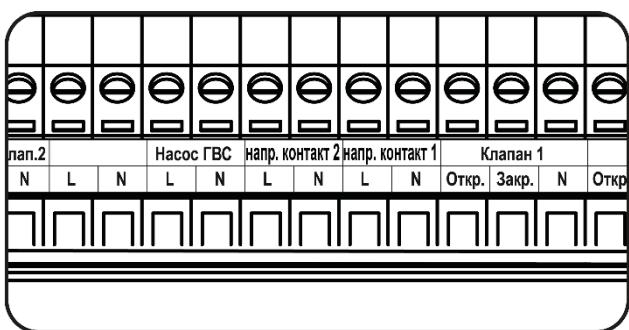

#### ПРИМІТКА

До додаткових стиків під напругою 1 і 2 підключаємо пристрой, які живляться мережевою напругою 230V.

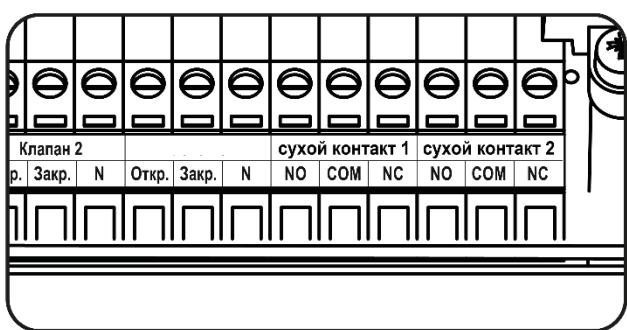


#### ПРИМІТКА

Зnestрумлені стики 1 і 2 працюють за принципом стиснутий/розтиснутий.

## II. НАЛАШТУВАННЯ СТИКУ

### КОНФІГУРАЦІЯ СТЫКА

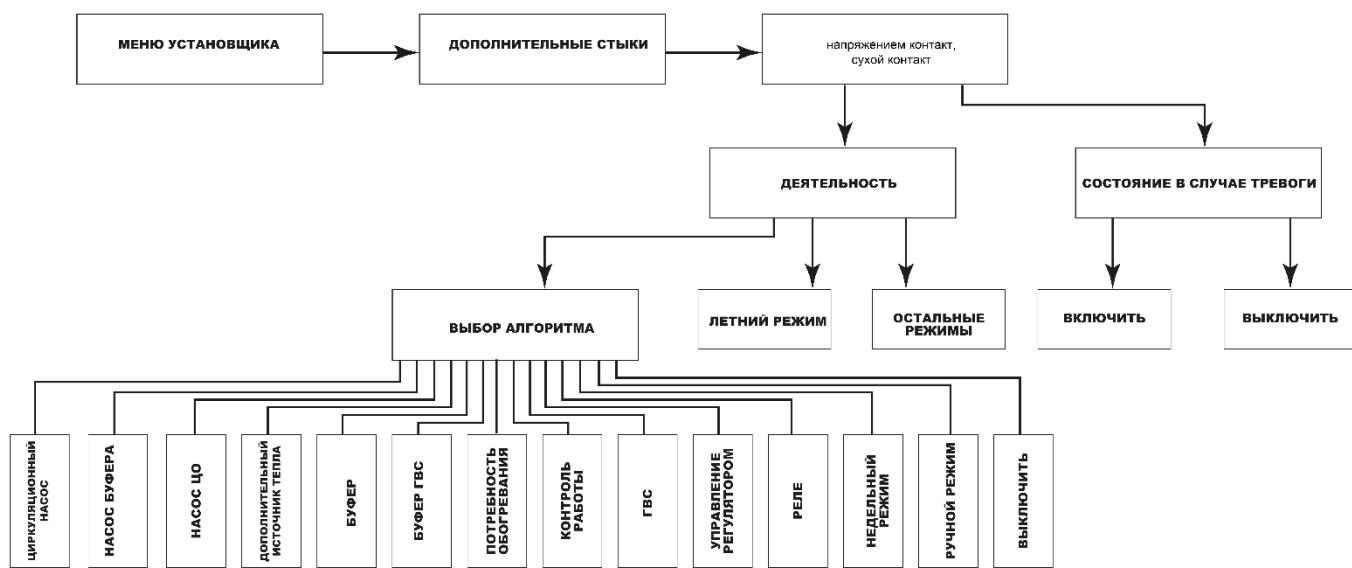

У будь-якому алгоритмі роботи користувач може встановити:

- Активність – робота в літньому режимі, в інших режимах або в обох випадках.
- Стан в тривозі – ця функція дозволяє користувачеві визначити чи повинен пристрій, підключений до цього додаткового стику бути включеним (робота в обраному алгоритмі) або вимкненим в разі тривоги.


#### ПРИМІТКА

У цьому розділі представлені наочні схеми підключення установки. Представлені схеми не замінюють проекту установки ЦО. Вони призначені для демонстрації можливості розширення контролера.

### ІІІ. АЛГОРИТМИ СТИКІВ ПІД НАПРУГОЮ І ЗНЕСТРУМЛЕНИХ

#### 1. ЦИРКУЛЯЦІЙНА ПОМПА

Алгоритм призначений для обслуговування роботи, наприклад циркуляційного насоса. Можливість вибору режиму роботи, установки заданої температури, часу роботи і часу перерви стику. Після вибору алгоритму на екрані відображається графік циркуляційного контуру.

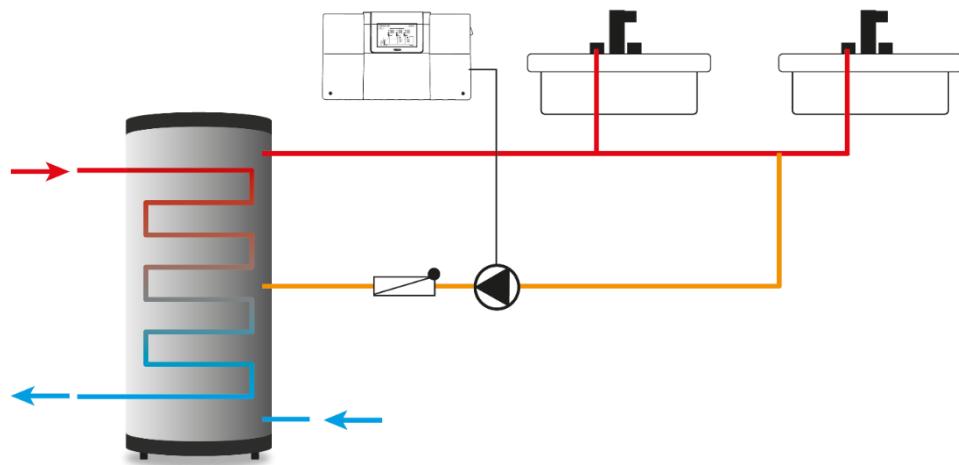

Приклад з'єднання і керування роботою циркуляційного насоса

#### Режими роботи:

1. **Тижневе керування** - потрібно вибрати дні і часові межі, в яких циркуляційний насос, що працює на стику, буде активний. У вибрані дні і в певні часові межі стик буде працювати за параметрами час роботи, час перерви і задана температура.
2. **Автоматична робота** - робота стику опирається на встановлений час роботи і час перерви.

#### 2. НАСОС БУФЕРА

Алгоритм призначений для обслуговування роботи нп. насоса буфера, він опирається на вимірювання температури з двох датчиків: датчика джерела і датчика буфера.

#### Умови включення:

Пристрій, підключений до стику, включиться, якщо температура на датчику джерела буде вищою температури датчика буфера на значення дельти включення. Пристрій вимкнеться, якщо буде виконано умову включення і температура на датчику буфера збільшиться на значення гістерезису.

- **Дельта включення** - можливість встановити значення, що визначає різницю між температурою джерела і температурою буфера
- **Поріг включення** - можливість встановити значення порогової температури для запуску пристрою (показання датчика джерела)
- **Гістерезис** - можливість встановити значення, при якому стик вимкнеться (при виконаній умові включення)
- **Датчик буфера** - можливість вибору датчика
- **Датчик джерела** - можливість вибору датчика


Приклад:

Дельта включення: 10°C

Гістерезис: 2°C

Температура джерела: 70°C


Пристрій, підключений до стику включиться якщо температура буфера впаде нижче 60°C (Температура джерела – дельта). Пристрій вимкнеться при підвищенні температури до 62°C (Температура джерела – дельта) +гістерезис.

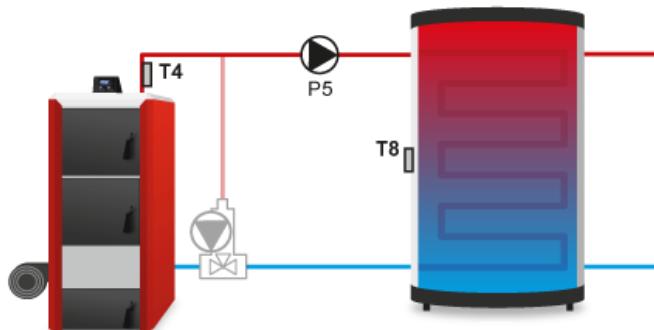

### 3. НАСОС ЦО

Алгоритм призначений для обслуговування роботи наприклад насоса ЦО, опирається на вимірювання одного датчика температури. Пристрій, підключений до стику включиться після досягнення температури порогу включення. Пристрій вимкнеться після зниження температури з урахуванням гістерезису.

- **Межа (додаткові налаштування)** - позначення цієї опції дозволяє створити температурну межу, в якій стик буде включений
- **Поріг включення** - можливість встановити значення температури, вище якої включиться стик
- **Поріг вимкнення (додаткові налаштування)** – опція з'являється після вибору «ДІАПАЗОН». Можливість встановлення значення температури, вище якого контакт відключиться з урахуванням постійного перегріву (поріг відключення + постійний перегрів, що дорівнює параметру гістерезису).
- **Гістерезис** - можливість встановити значення температури, нижче якої вимкнеться стик, з урахуванням порогу включення (П. вкл. - Гіст.)
- **Потреба обігріву (додаткові налаштування)** - можливість встановити значення температури, яке буде враховуватися при виборі стику, на якому працює насос ЦО в алгоритмі *Потреба обігріву*. Функція з'являється після позначення «Межа»
- **Зовнішня температура (додаткові налаштування)** - робота стику залежить від зовнішньої температури (використовуючи зовнішній датчик), можливість встановити значення зовнішньої температури, при якій вимкнеться стик. Стик включиться після падіння зовнішньої температури нижче встановленого значення і після досягнення порогу включення
- **Датчик** - можливість вибору датчика джерела тепла
- **Кімнатний регулятор** - можливість вибору впливу кімнатних регуляторів на роботу стику. Після позначення опції пристрій, підключений до стику включиться при досягненні порогу включення і коли будь-який з обраних регуляторів повідомить про необхідність нагріву. Пристрій вимкнеться, коли всі вибрані регулятори повідомлять про обігрів приміщення.

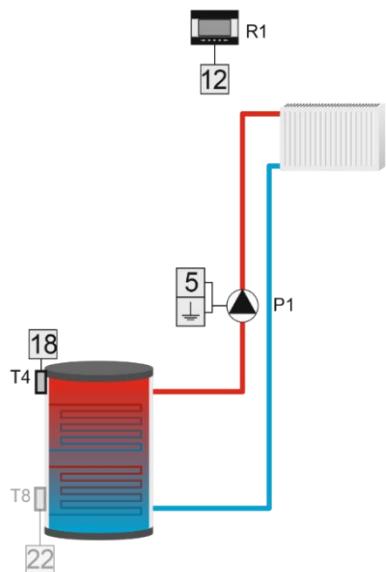


#### 4. ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА

Алгоритм буде працювати на основі показань з одного датчика температури. Пристрій, підключений до стику включиться в разі падіння температури на обраному датчику. Пристрій вимкнеться при підвищенні температури на встановлене значення перегріву.

- **Поріг включення** - можливість встановити значення температури, нижче якої включиться стик
- **Перегрів (додаткові налаштування)** - можливість встановити значення температури, вище якої вимкнеться стик, враховуючи поріг включення (П. вкл. + Перегр.)
- **Датчик** - можливість вибору датчика джерела, який буде відповідати за включення/виключення стику
- **Кімнатний регулятор** - можливість вибору впливу кімнатних регуляторів і ГВП на роботу стику. Після позначення опції, пристрій підключений до стику включиться після досягнення порогу включення і коли будь-яка з обраних опцій повідомить про необхідність нагріву. Пристрій вимкнеться, коли всі вибрані опції повідомлять про нагрівання до заданої температури або коли виконано умову (П.вкл.+ Гіст.)

Приклад:


Частина системи ЦО обслуговується каміном і газовим котлом. Котел підключений до зне斯特румленого стику, а температура в каміні читається датчиком T4 (ЦО). Додаткове джерело тепла буде включатися якщо значення на датчику буде нижче значення порогу включення і буде працювати до досягнення порогової температури, збільшеної на перегрів. Пристрій вимкнеться, коли кімнатний регулятор відправить інформацію про нагрівання, або коли температура на датчику T4 перевищить значення порога включення збільшеного на значення перегріву.

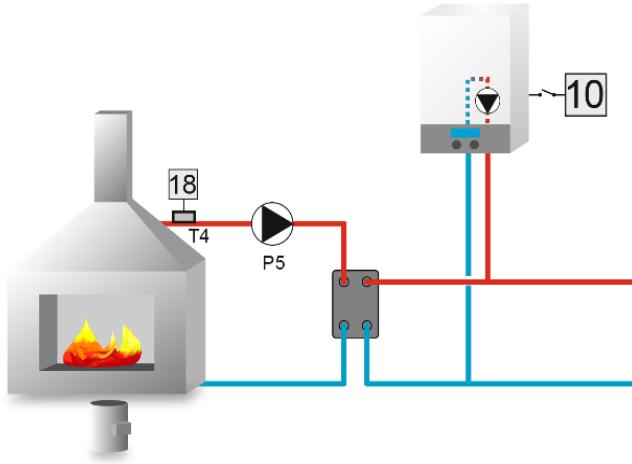

## 5. БУФЕР

Алгоритм буде працювати на основі інформації від двох датчиків температури. Пристрій, підключений до стику, включиться, якщо температура на обох датчиках впаде нижче встановленої заданої і буде працювати до досягнення заданої на нижньому датчику буфера.

- **Верхня задана буфера** - можливість встановити задану температуру
- **Нижня задана буфера** - можливість встановити задану температуру
- **Верхній датчик** - можливість вибору датчика
- **Нижній датчик** - можливість вибору датчика

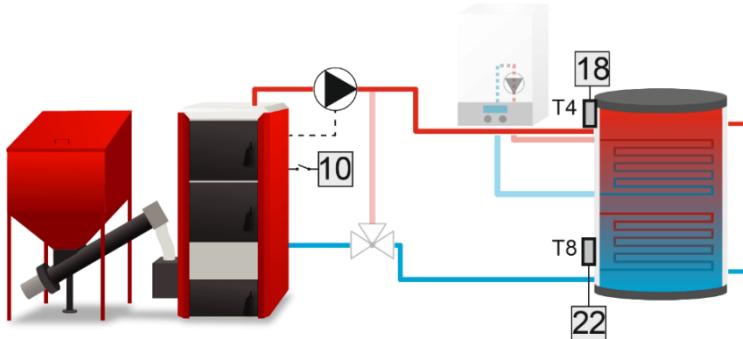

## 6. БУФЕР ГВП

Алгоритм буде працювати на основі інформації від двох датчиків температури. Пристрій, підключений до стику, включиться якщо на будь-якому пристрії температура впаде нижче заданої, враховуючи гістерезис. Після досягнення заданої температури буфера верх, пристрій продовжить працювати протягом часу затримки, визначеного користувачем. Пристрій вимкнеться після досягнення заданої температури на обох датчиках. Існує також можливість налаштувати роботу цього пристроя відповідно до тижневої програми (детально описано в частині XIII), яка керує заданою температурою верхнього датчика. Користувач має можливість визначити, який датчик буде виконувати роль верхнього і нижнього датчика.

- **Верхня задана буфера** - можливість встановити значення заданої температури (верхній датчик). Після досягнення цієї температури і закінчення часу затримки насос вимкнеться (за умови, що буде також досягнута задана температура буфера низ)

- **Нижня задана буфера** - можливість встановити значення заданої температури (нижній датчик)
- **Верхній гістерезис** - можливість встановити значення температури, при якій включиться стик, враховуючи верхню задану температуру (Т. зад.- Гіст.)
- **Нижній гістерезис** - можливість встановити значення температури при якій включиться стик, враховуючи нижню задану температуру (Т. зад.- Гіст.)
- **Затримка** - можливість встановити час роботи стику після досягнення верхньої заданої температури
- **Тижневе керування** - ця функція детально описана в частині XIII
- **Верхній датчик** - можливість вибору датчика, який буде виконувати роль верхнього датчика
- **Нижній датчик** - можливість вибору датчика, який буде виконувати роль нижнього датчика

## 7. ПОТРЕБА ОБІГРІВУ


Алгоритм буде працювати на основі показань з одного датчика температури. Пристрій, підключений до стику включиться, якщо на обраному датчику температура впаде нижче найвищої заданої, зменшеної на значення гістерезису позначених контурів з клапаном. Можна також обрати контур ГВП, пристрій включиться після зниження заданої температури, зменшеної на гістерезис ГВП. Пристрій вимкнеться після досягнення найвищої заданої температури з позначених контурів з клапанами, збільшеної на перегрів, а в разі ГВП на задану, збільшену на перегрів ГВП або коли всі вибрані контури повідомлять про нагрівання.

Потреба обігріву може здійснюватися також на підставі роботи стиків (після налаштування алгоритму: насос ЦО, додаткове джерело тепла, буфер, буфер ГВП)

- **Датчик** - можливість вибору датчика, що відповідає за роботу стику
- **Гістерезис** - можливість встановити значення температури, нижче якої включиться стик, з урахуванням заданої температури клапана (Т. зад. - Гіст.)
- **Гістерезис ГВП** - можливість встановити значення температури, нижче якої стик включиться, враховуючи задану температуру ГВП (Т. зад. ГВП-Гіст.)
- **Перегрів** - можливість встановити значення збільшення заданої температури для обраного датчика (Т.зад.+Перег.)
- **Перегрів ГВП** - можливість встановити значення збільшення заданої температури для контуру ГВП (Т. зад . ГВП + Перег.)

Приклад:


Контролер обігріває систему, що обігрівається котлом ЦО з'єднаним з буфером, з додатковим обігрівальним пристроєм з трьома клапанами. До установки підключається газовий котел, підключений до знестирумленого стику в алгоритмі потреби обігріву. Коли будь-який з обраних обігрівальних контурів повідомить про недогрів, а на датчику T4 не буде температури, достатньої для обігріву цих контурів, включиться додатковий пристрій і буде працювати до досягнення найвищої необхідної температури, збільшеної на встановлений перегрів. Стик вимкнеться, коли задана температура, збільшена на перегрів буде досягнута, або коли всі обрані пристрої повідомлять про нагрівання. Він включиться знову, коли температура на датчику джерела буде нижче заданої зменшеної на гістерезис або вибрані контури повідомлять про недогрів.

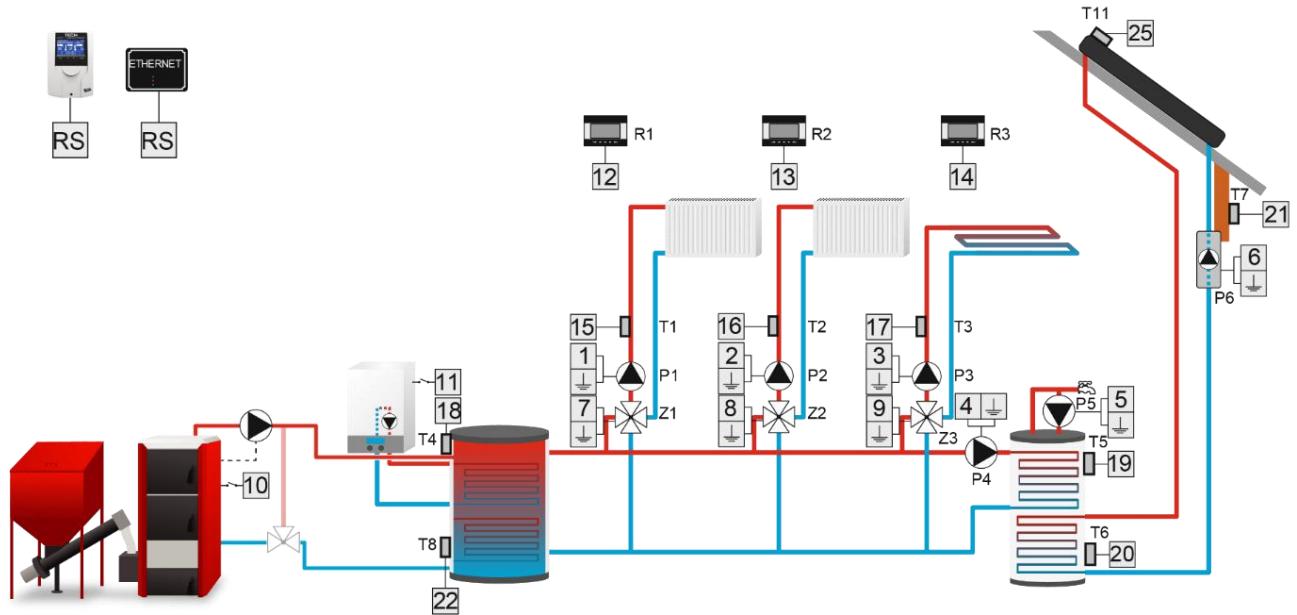

## 8. КОНТРОЛЬ РОБОТИ


Алгоритм буде працювати на основі показань з одного датчика температури. Пристрій, підключений до стику буде працювати, керуючи роботою іншого стику, насоса ГВП або кімнатних регуляторів. Пристрій, підключений до стику включиться, якщо керований стик включений і задана температура не буде досягнута після закінчення часу затримки на обраному датчику. Він вимкнеться якщо керований стик вимкнеться, або коли буде досягнута задана температура на обраному датчику. Після досягнення заданої температури і повторного падіння гістерезису пристрій включиться після закінчення часу затримки після помилки.

- Заданий** - можливість встановити задану температуру для обраного датчика
- Гістерезис** - можливість встановити значення температури, нижче якого стик включиться, враховуючи задану температуру (Т. зад.-Гіст.)
- Затримка** - можливість встановити значення часу, після закінчення якого включиться стик
- Затримка після помилки** - можливість встановити значення часу, після якого включиться стик, якщо задана температура знову впаде
- Датчик** - можливість вибору датчика, що відповідає за роботу стику
- Додатковий стик** - можливість вибору додаткового стику, насоса ГВП або кімнатного регулятора, робота якого повинна контролюватися
- Тижневе керування** - контроль роботи може здійснюватися в обрані дні в певний час

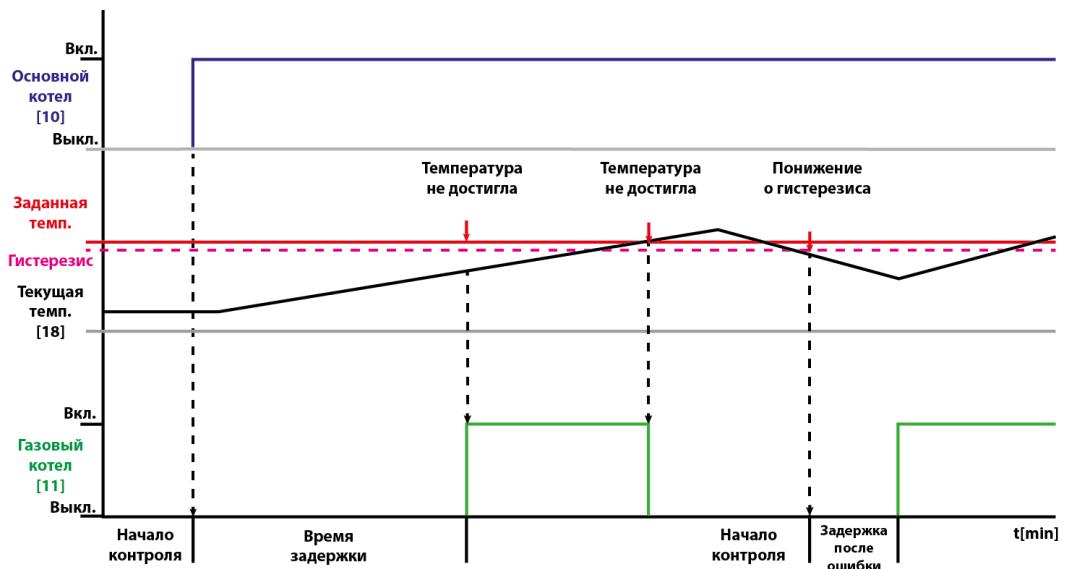

Приклад:

Частину установки обслуговують 2 (два) котла і буфер. Завдання обох котлів – нагріти воду в буфері. Газовий котел підключається до знеструмленого стику 2 з функцією керування роботою, другий котел підключається до знеструмленого стику 3 з функцією буфера. Датчик зчитує температуру буфера - це датчик (ЦО). Додатковий стик, обслуговуючий газовий котел буде контролювати роботу другого котла. Якщо керований пристрій не включається і на обраному датчику протягом певного часу затримки задана температура не досягається, контролер включає пристрій, підключений до керуючого стику.

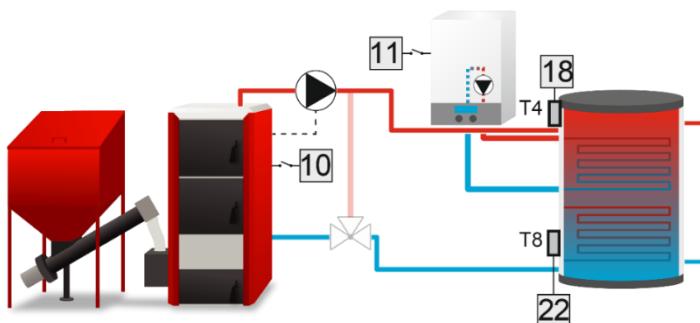

## 9. ГВП

Алгоритм використовується для обслуговування роботи нп. насоса ГВП, на основі вимірювання з двох датчиків. Пристрій, підключений до стику, включиться, якщо температура на датчику джерела буде на 2 градуси вище порогу включення і після падіння нижче заданої температури, враховуючи значення гістerezису. Воно вимкнеться після досягнення заданої, встановленої на датчику ГВП і якщо не буде досягнутий поріг включення на датчику джерела. Цей алгоритм також включено до режиму роботи «Пріоритет бойлеріа». За наявності запиту на контакт клапані закриються, а при досягненні заданої температури ГВП клапани почнуть відкриватися.

- **Поріг включення** - можливість встановити значення температури, вище якої включиться стик
- **Гістerezис** - можливість встановити значення температури, нижче якої включиться стик, враховуючи задану температуру (Т. зад. - Гіст.)
- **Задана температура ГВП** - можливість установки заданого значення температури
- **Максимальна температура** - можливість встановити максимальне значення температури на датчику джерела. Після її досягнення стик буде працювати поки температура джерела не буде менше


максимальної температури - 2°C, або коли температура датчика ГВП перевищить температуру джерела. Ця функція захищає систему від перегріву.

- **Датчик джерела** - можливість вибору датчика, з якого буде зчитано значення температури для роботи стику
- **Датчик ГВП** - можливість вибору датчика, з якого буде зчитано значення температури для роботи стику (задана температура)

## 10. КЕРУВАННЯ КІМНАТНИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Алгоритм буде працювати за сигналом кімнатного регулятора. Пристрій, підключений до стику включиться, якщо регулятор не досягне встановленого значення (стик регулятора стиснутий). Пристрій вимкнеться після досягнення регулятором заданого значення (стик регулятора розтиснутий).

Існує можливість зробити роботу додаткового пристрою залежною від сигналу більш ніж одного кімнатного регулятора - пристрій вимкнеться тільки тоді, коли всі кімнатні регулятори повідомлять про нагрівання. Після вибору опції ГВП включення і виключення пристрою, підключенного до додаткового стику буде залежати від заданого значення ГВП і при його досягненні пристрій вимкнеться.

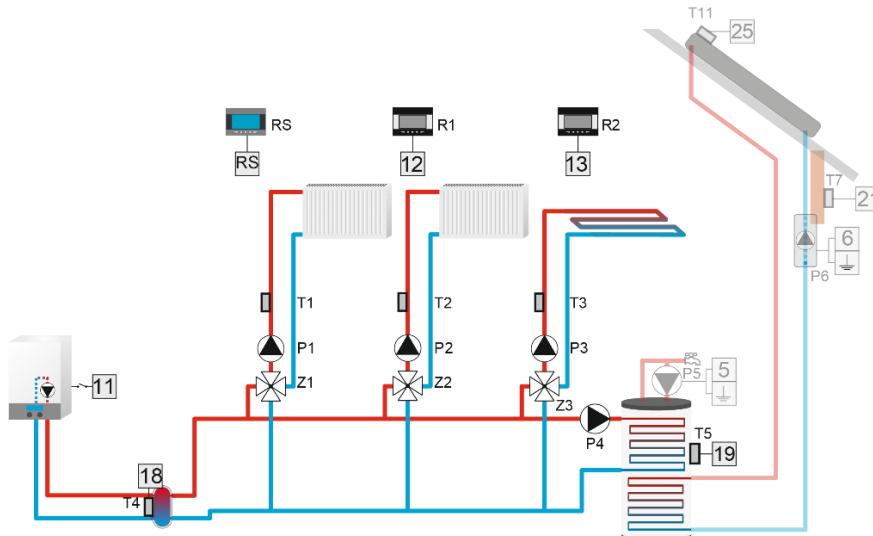

## 11. РЕЛЕ


Алгоритм призначений для обслуговування пристрою, який буде включатися одночасно з обраними пристроями установки.

Після входу в опцію режими роботи, можемо вибрати ситуацію коли стик буде включений:

- **Весь** - стик включається, коли всі позначені реле включенні
- **Будь-який** - стик включається, коли будь-яке позначене реле включено
- **Ніякий** - стик включається, коли жодне з позначених реле не включено
- **Затримка включення** - можливість встановити значення часу, після закінчення якого стик включиться

## 12. ТИЖНЕВЕ КЕРУВАННЯ

Алгоритм буде працювати на основі встановленого користувачем розкладу включення стику. Можливість встановити дні і часові межі, протягом яких пристрій, підключений до стику буде працювати.

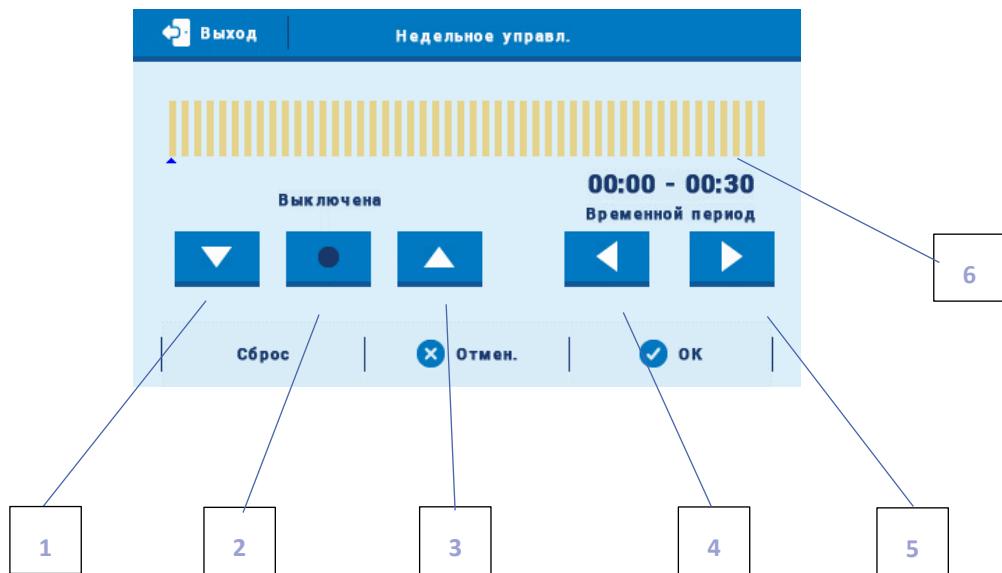


1. Вимкнений
2. Копіювання попереднього кроку
3. Ввімкнений
4. Зміна часової межі назад
5. Зміна часової межі вперед
6. Панель часової межі (24 години)

Приклад:

Для того, щоб налаштувати закриття клапана 09:00 - 13:00 необхідно:

1. Позначити опцію <Вимкнено>
2. Вибираючи іконку налаштувати часову межу на 09:00 - 09:30
3. Позначити опцію <Включено>
4. За допомогою іконки скопіювати налаштування (змінить колір на червоний)
5. Вибираючи іконку налаштувати часову межу на 12:30 - 13:00
6. Підтвердити кнопкою <OK>

Існує можливість копіювати налаштування для вибраних днів тижня:

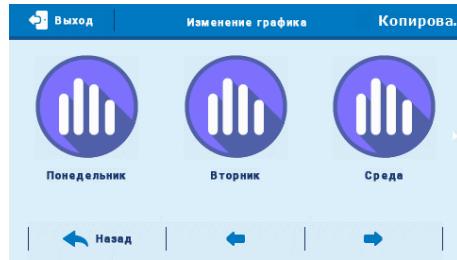

- ✓ Обрати «Копіювати» (правий верхній кут)



- ✓ Позначити день, налаштування якого будуть скопійовані



### 13. РУЧНИЙ РЕЖИМ


Алгоритм використовується для включення/виключення обраного стику.

### 14. ВІМКНУТИ

Функція дозволяє повністю відключити додатковий стик.

## IV. СТИКИ 0-10V

Модуляція напруги від 0 до 10V здійснюється за допомогою двох виходів з напругою 0-10V.

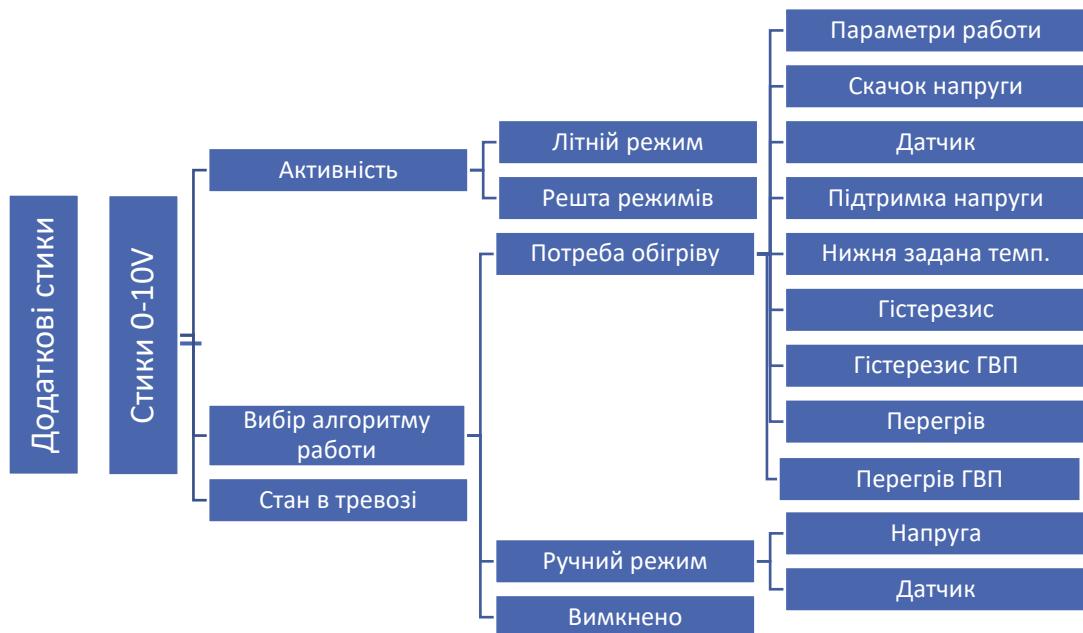

### 1. АКТИВНІСТЬ

У цій опції користувач обирає режими, в яких буде працювати даний стик. Робота в літньому режимі, в інших режимах або в обох випадках.

### 2. ВИБІР АЛГОРИТМУ РОБОТИ

#### A. ПОТРЕБА ОБІГРІВУ

**Потреба обігріву** – алгоритм буде працювати на основі показань одного обраного датчика температури.

Модуляція напруги почнеться, коли температура обраного датчика впаде нижче максимального заданого значення, зменшеного на значення гістерезису з позначеніх контурів з клапаном або ГВП або додаткового стику (після установки алгоритму: *насос ЦО, додаткове джерело тепла, буфер, буфер ГВП*). Модуляція відбувається відповідно до параметрів роботи, де встановлені параметри напруги для даної.

Приклад:

Напруга буде подаватися в діапазоні від 2V до 5V.

Для температури 15°C -> 2V.


Для температури 30°C -> 5V.



- **Стрибок напруги** - для кожного градуса, відхилення від заданої додається встановлене значення стрибка напруги.
- **Датчик** - вибір датчика, за яким буде працювати алгоритм
- **Підтримка напруги** - у разі відсутності потреби обігріву напруга буде підтримуватися за значеннями, встановленими в стрибку напруги замість падіння до значення 0V
- **Нижня задана температура** - якщо задана температура, розрахована з потреби обігріву нижче встановленої в параметрі підтримка напруги, модуляція на стику становить 0V
- **Гістерезис** - різниця між температурою джерела тепла і активною заданою температурою (тільки на опалювальних контурах і стиках)
- **Гістерезис ГВП** - гістерезис між джерелом тепла і заданою температурою ГВП
- **Перегрів** - значення, на яке буде збільшена задана температура в обраних контурах для більш швидкого нагріву
- **Перегрів ГВП** - значення, на яке підвищується задана температура ГВП для більш швидкого нагріву бойлерна

Приклад:

Контролер підтримує установку, опалювальну котлом ЦО, з'єднану з бойлером з трьома клапанами. До установки до стику з напругою 0-10 V в алгоритмі потреба обігріву підключений газовий котел. Коли будь-який з обраних обігрівальних контурів повідомить про недогрів і на датчику T4 температура недостатня для нагріву цих контурів, додатковий пристрій буде включено з напругою, встановленою по параметру роботи і стрибку напруги. (Напруга = (Задана темп. - Поточна темп.) \* Стрибок напруги). Стик буде автоматично розраховувати відповідну напругу.

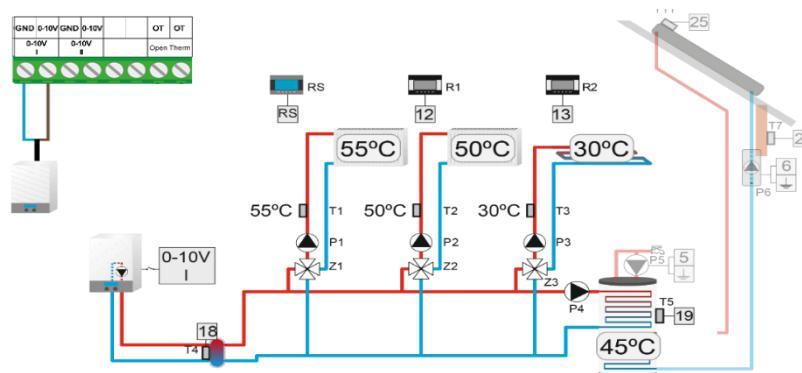

## B. РУЧНИЙ РЕЖИМ

- **Ручний режим** - алгоритм буде працювати на підставі показань одного обраного датчика температури. Стик подасть встановлену напругу («напруга») якщо температура на обраному датчику впаде нижче встановленої температури, зменшеної на значення гістерезису з позначених контурів, з клапаном або ГВП або додаткового стику (після установки алгоритму: насос ЦО, додаткове джерело тепла, буфер, буфер ГВП)
- **Напруга** - функція дозволяє встановити напругу роботи стику
- **Датчик** - користувач вибирає датчик, за яким буде працювати алгоритм
- **Задана температура** - задана температура для алгоритму. Напруга на стику буде підтримуватися до досягнення заданого значення температури на обраному датчику.
- **Гістерезис** - різниця між температурою джерела тепла і заданою.

## 3. СТАН В ТРИВОЗІ

Ця функція дозволяє користувачеві визначити напругу, що подається стиком під час тривоги.

## V. ВІРТУАЛЬНИЙ КОНТАКТ


Функція використовується об'єднанням алгоритмів. Віртуальний контакт працює так само, як звичайний контакт, проте він не має фізичного виходу.

# Частина VI

## Каскад

### I. КАСКАД

Цей алгоритм використовується для керування пристроями, наприклад, котлами, за допомогою додаткових контактів. Залежно від обраного режиму котли будуть включатися по черзі.

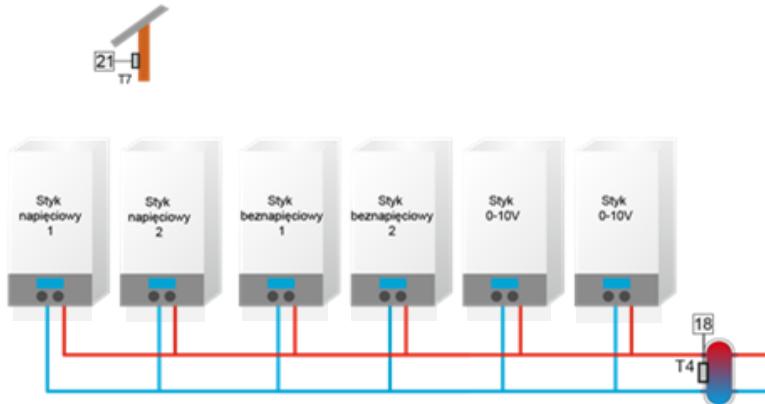

#### 1. ВИБІР АЛГОРИТМУ РОБОТИ

- Графік** - у режимі графік стики включаються відповідно до обраної послідовності, яку навчений установник може визначити самостійно у функції «Редагувати графік». Після виявлення необхідності включення стику, стик відразу включається, а наступні стики включаються після закінчення «Часу перерви». Після виявлення необхідності включення стику, перший стик відразу вимкнеться, а наступні після закінчення «часу роботи». При виявленні необхідності включення першого і чергових стиків, стик вимикається після закінчення «часу перерви». Після виявлення необхідності включення стику, стик вимикається після закінчення "часу роботи". Якщо зміна (включити/виключити) відбулася під час роботи будь-якого з 2 таймерів, час слід відраховувати заново з моменту зміни.  
Налаштування для дня і ночі роздільні. Працюють однаково. Час роботи і час перерви окремі для будь-якого стику. Також окремо для дня і ночі для того ж стику.  
Існує можливість перезавантажити Мотогодинник.  
Стик 0-10V 1 і 0-10V 2 має два варіанти розрахунку напруги:
  - попередньо встановлену і певну напругу (встановлюється окремо для стику 0-10V 1 і окремо для стику 0-10V 2 і окремо для нп. 0-10V 1 стику вдень і вночі)
  - параметри роботи-спільні установки для стику 0-10V 1 і 0-10V 2.Стик 0-10V 1 і 0-10V 2 має два варіанти розрахунку напруги.
- Мотогодинник** - послідовність включення окремих стиків визначає їх попередній час роботи (Мотогодинник). Стики будуть включатися по черзі починаючи з тих, що з найменшим відпрацьованим часом (поточний опрацьований час даного стику відображається на панелі). Стики будуть вимикатися по черзі, починаючи з того, що з найбільшим опрацьованим (Мотогодинник) часом.

Час роботи і час перерви загальні для всіх стиків. Після виявлення необхідності включення першого стику, стик включається відразу (T. зад.- Гіст.). Наступні стики включаються після закінчення "часу перерви". Після виявлення необхідності включення стику, стик вимикається. Якщо зміна (включити/виключити) відбулася під час роботи будь-якого з 2 таймерів, час слід відраховувати з початку з моменту зміни.

Винятком є ситуація, коли на обраному стику позначена опція «головний котел». Цей котел завжди буде включатися першим і вимикатися останнім. У ситуації, коли включений головний котел, наступний котел повинен включитися першим після виявлення необхідності включення стику, який включається не відразу, а після закінчення часу перерви.

## 2. РЕЖИМ РОБОТИ

- Задана температура** - каскад буде працювати відповідно до обраного датчиком джерела і заданою температурою.  
Обираємо додаткові стики «Додаткові стики» (при виборі стику 0 - 10V потрібно встановити напругу роботи стику «Напруга»), що працюють а каскаді, потім встановлюємо задану температуру, гістерезис і обираємо датчик джерела. Після падіння температури на датчику тепла (Т. зад.- Гіст.) включиться перший обраний стик (згідно з обраним алгоритмом роботи). Стик буде працювати протягом встановленого часу перерви. Після закінчення часу перерви включиться наступний обраний стик (згідно з обраним алгоритмом роботи). Час роботи аналогічно часу перерви. Якщо температура на датчику джерела буде досягнута після закінчення часу роботи, стики будуть по черзі вимикатися.
- Потреба обігріву** – алгоритм буде працювати на основі показань з одного датчика температури. Перший обраний стик «Додаткові стики» (при виборі стику 0 - 10V потрібно встановити напругу роботи стику «Напруга») ввімкнеться, якщо температура на обраному датчику впаде нижче максимальної заданої, зменшеної на гістерезис позначених контурів з клапаном. Можна теж позначити контур ГВП, пристрій включиться після падіння заданої температури, зменшеної на гістерезис ГВП. У межі задана температура, зменшена на гістерезис (Т. зад. – Гіст.) і задана стики не включаються, робота стиків буде підтримуватися без включення наступних. У разі падіння температури нижче заданої зменшеної на гістерезис, стики будуть включатися по черзі відповідно до параметру час перерви. У моменті досягнення заданої температури, збільшеної на перегрів, на датчику джерела, стики будуть вимикатися по черзі відповідно до параметру «час роботи». Якщо всі вибрані контури повідомлять про відсутність потреби нагріву, всі стики вимкнуться одночасно, незважаючи на встановлений час роботи. Потреба підігріву також може бути реалізована по спрацьовування наступних контактів (після налаштування алгоритму: насос ЦО, додаткове джерело тепла, буфер, буфер ГВП).
- Погодне керування** - цей режим роботи залежить від зовнішньої температури. Користувач визначає межі температур, в яких буде запущено певну кількість котлів (Меню установника > Каскад > Погодне керування > Темп. включення котла 1-66).

## 3. ДОДАТКОВІ СТИКИ

Всі стики мають можливість працювати в каскаді. Опція дозволяє вибрати певні стики для роботи каскаду.

## 4. ВИБІР ДАТЧИКА

Можливість вибору датчика, що відповідає за роботу каскаду.


## 5. НАПРУГА

Вибираючи стик 0 - 10V в каскаді, маємо можливість встановити параметр роботи стику:

- Нижня задана температура** - якщо вихідна задана нижче температури встановленої в цьому параметрі, тоді напруга = 0V, також в разі необхідності нагріву.
- Параметр роботи** – напруга, яка подається, залежить від встановленої межі.

У наведеному прикладі встановлено, що:

- Мінімальна температура = 15°C
- Мінімальна напруга = 2V
- Максимальна температура = 30°C
- Максимальна напруга = 5V

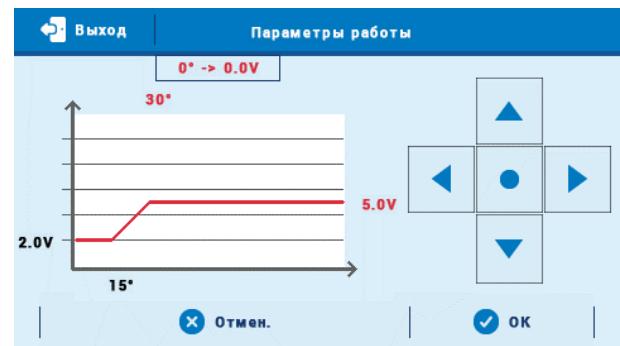

Відповідно до цього коефіцієнта перетворення напруги повинне збільшуватися на 0,2 V на кожен 1°C заданої

температури (3:15 = 0,2).

- **Напруга** - функція дозволяє встановити напругу роботи стику

## 6. ГОЛОВНИЙ КОТЕЛ

Позначаючи Головний Котел на обраному стику (опціонально), в будь-якому режимі роботи, ми встановлюємо що цей стик включається першим, а вимикається останнім. Тільки в режимі потреба обігріву, після повідомлення про відсутність необхідності нагріву обраними контурами, всі стики вимикаються одночасно.

## 7. ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ МОТОГОДИННИК

Є можливість перезавантажити відпрацьовані Мотогодинники у всіх стиках: Меню установника → Каскад → Перезавантажити Мотогодинник.

## 8. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Функція дозволяє відновити алгоритм каскаду до заводських налаштувань.

# Частина VII

## Ethernet модуль

### I. ETHERNET МОДУЛЬ

Інтернет Модуль – це пристрій, який дозволяє дистанційно керувати роботою системи. Користувач контролює на екрані комп'ютера, планшета або стільникового телефону стан всіх пристріїв системи.

Крім можливості перегляду температури кожного датчика, користувач має можливість змін заданих температур насосів і змішуvalьних клапанів. Модуль може також обслуговувати додаткові стики і сонячний колектор.

У разі підключення модуля EU-525 потрібно обрати відповідну мережу Wi-Fi (у разі необхідності потрібно ввести пароль).

Поле включення інтернет модуля і вибір опції DHCP контролер автоматично стягне параметри локальної мережі такі як: IP-адреса, IP-маска, адреса шлюзу, DNS-адреса. Якщо виникли проблеми із завантаженням мережевих параметрів, можна їх встановити вручну. Способ отримання параметрів локальної мережі описаний в інструкції інтернет модуля.

#### ПРИМІТКА

Це керування можливе лише після покупки і підключення до контролера додаткового керуючого модуля EU-505, EU-525, або WiFi RS, або WiFi RS, який в стандарті не передбачений.

# Газовий котел

### I. ГАЗОВИЙ КОТЕЛ (OPEN THERM)

Ця функція дозволяє керувати газовим котлом по протоколу Open Therm.

#### 1. ПОТРЕБА ОБІГРІВУ

Газовий котел, що працює за цим алгоритмом, буде включатися в разі відсутності можливості досягнення заданої температури на обраному клапані (клапан 1-3, додатковий клапан 1-2), контурі ГВП або при активному стику після

установки алгоритму: насос ЦО, додаткове джерело тепла, буфер, буфер ГВП.

- **Перегрів** - можливість встановити значення збільшення заданої температури для обраного контуру
- **Перегрів ГВП** - значення, на яке буде збільшена задана температура ГВП, щоб бойлер нагрівся швидше.
- **Вибір датчика** – можливість вибору датчика для потреб підігріву. При досягненні необхідної температури на вибраному датчику потреба у підігріві відпадає.

## 2. РУЧНИЙ РЕЖИМ

Газовий котел буде працювати на основі показань одного обраного датчика температури. Робота котла почнеться, якщо температура на обраному датчику впаде нижче заданої, зменшеної на значення дельти включення (Т. зад. – Д. вкл.). Котел знову почне працювати, коли температура на обраному датчику впаде нижче заданої, зменшеної на значення дельти і гістерезис (Т. зад. – Д. вкл.) - Гіст.

- **Задана температура** - задана температура для алгоритму. Робота газового котла буде підтримуватися до досягнення заданого значення температури на обраному датчику.
- **Вибір датчика** - користувач обирає датчик, за яким буде працювати алгоритм
- **Дельта включення** - можливість встановити зменшення заданого значення температури, вище якої стик вимкнеться (Т. зад. – Д. вкл.)
- **Гістерезис** - можливість встановити значення температури, нижче якого включиться стик з урахуванням заданої температури клапана, зменшеної на дельту включення (Т. зад. – Д. вкл.)- Гіст.

## 3. ВІМКНУТИ

Функція дозволяє повністю вимкнути алгоритм для роботи з газовим котлом, обслуговуючим протокол OpenTherm.


## 4. ГВП

Функція дозволяє керувати вбудованим контуром ГВП газового котла.

- **Задана температура ГВП** - можливість установки значення заданої температури
- **Тижневе керування** - ця функція детально описана в частині XIII

## 5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТРИВОГУ


Якщо позначена ця опція, то в разі зв'язку OpenTherm і аварійного стану газового котла, користувач отримує повідомлення про тривогу на екрані контролера. Це не впливає на роботу інших пристрій і на роботу алгоритму OpenTherm.

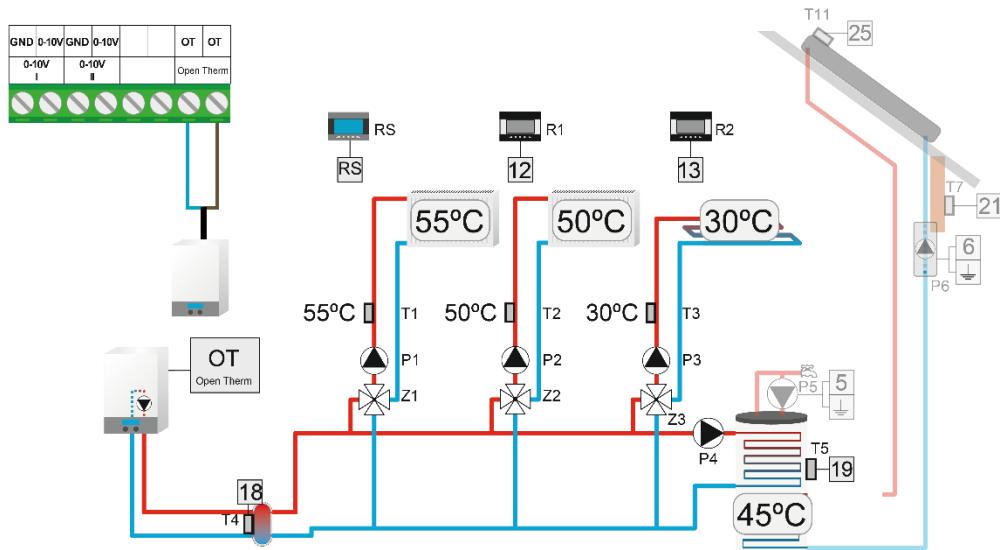

Приклад установки, що обслуговується протоколом Open Therm

## Частина IX

### Охолодження

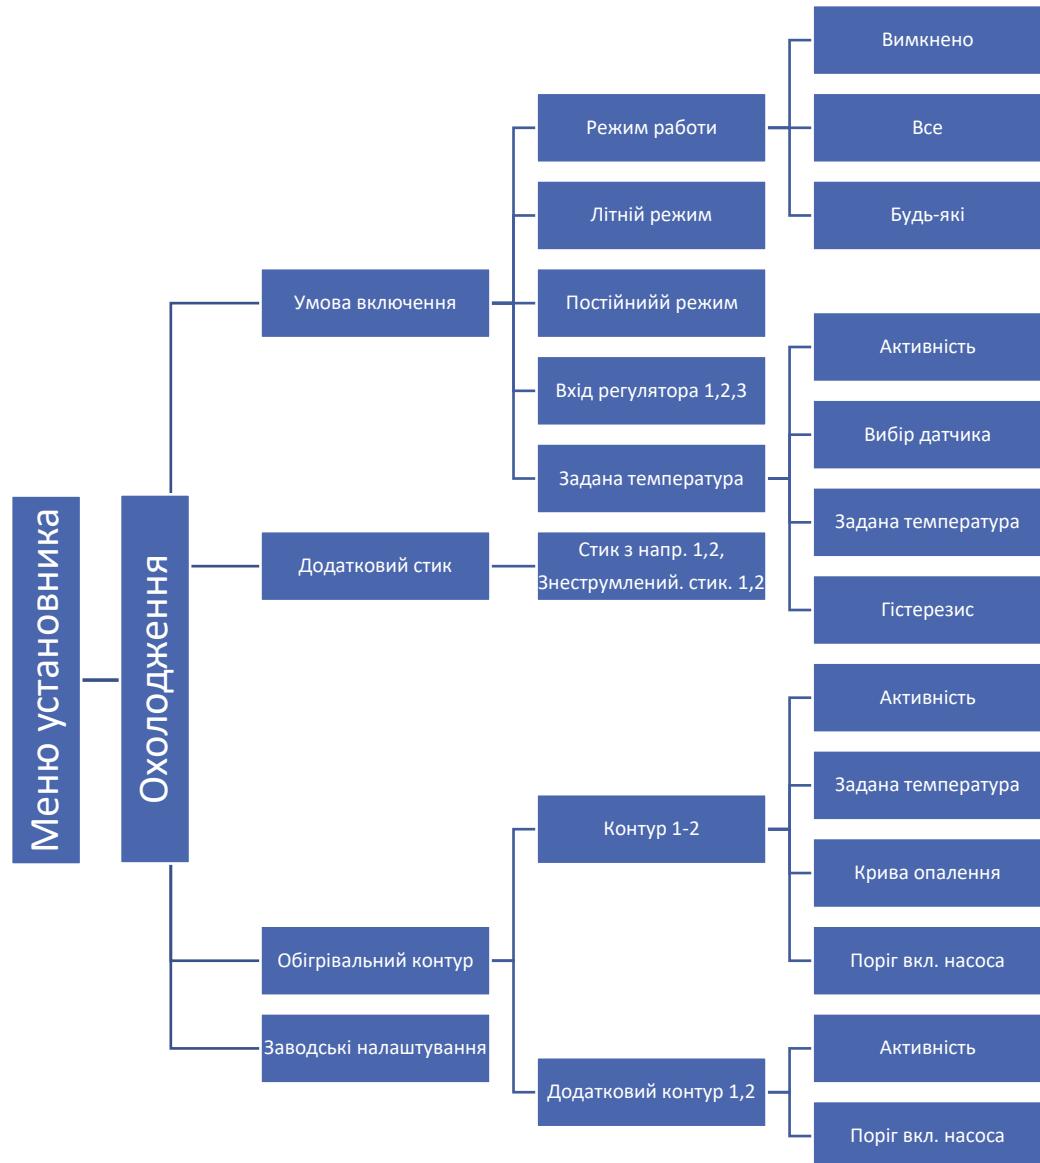

#### 1. ОХОЛОДЖЕННЯ

Встановлюємо цю функцію для регулювання температури системи охолодження (клапан відкривається, коли задана температура нижче температури датчика клапана).

##### ПРИМІТКА

У цьому типі клапана не працюють: захист котла, захист повернення.

## 2. УМОВА ВКЛЮЧЕННЯ

У цьому підменю вибираємо режим роботи і умову, відповідно до якої буде включено охолодження в даному контурі.

### ПРИМІТКА

Вхід регулятора 3 може використовуватися лише при включеному охолодженні.

Приклад:

Вибираємо умова «Вхід регулятора 1 і 2» і Режим роботи «Все». Щоб активувати охолодження в обраному контурі, умовою є отримання сигналу з обох входів регулятора. Позначаючи режим роботи "Будь-який", включається охолодження при сигналі одного з обраних умов.

## 3. ДОДАТКОВИЙ СТИК

Під час активного охолодження обраний додатковий стик вимикається.

## 4. ОБІГРІВАЛЬНИЙ КОНТУР

Підменю дозволяє користувачеві вибрати контур, який буде працювати в режимі охолодження. Для правильної роботи позначаємо активність і встановлюємо задану температуру контуру для роботи в режимі охолодження. Якщо обраний контур працює з функцією «Погодне керування», користувач може редагувати криву опалення для активного охолодження. Додатково можна встановити температуру включення насоса.

Приклад:


Якщо встановити температуру включення насоса на 30°C, циркуляційний насос буде працювати нижче встановленої температури. Після перевищення температури 30°C на датчику ЦО циркуляційний насос вимкнеться.

### ПРИМІТКА

При вимкненому датчику ЦО насос працює весь час. Позначене в меню клапана "Включення насоса → Завжди вимкнено" вимикається, а насос контуру в режимі охолодження працює відповідно до параметру «Охолодження → Обігрівальний контур → Контур → Поріг вкл. насоса».

## Частина X

### Налаштування датчиків



#### I. НАЛАШТУВАННЯ ДАТЧИКІВ


- Калібрування зовнішнього датчика** - калібрування зовнішнього датчика потрібно здійснювати при установці або після тривалого часу використання регулятора, якщо відображувана зовнішня температура відрізняється від реальної. Межа регулювання: -10°C до +10 °C.
- Час усереднення** - цей параметр стосується автоматичного літнього режиму, активованого в головному меню контролера (Меню > Опалювальний контур > Режим роботи > Автоматичний режим літо). Користувач визначає часову межу, на підставі якої буде розраховуватися середня зовнішня температура.
- Додаткові датчики 1,2,3,4** - у цій опції користувач може, на ряду з іншими опціями, встановити поріг роботи датчика. Після позначення «Активність» датчик після перевищення порогу температури включить тривогу. Можливо встановити верхній і нижній поріг температури датчика. Опція «Вибір датчика» дозволяє вибрати тип датчика між KTY або PT1000.

#### УВАГА

Якщо пристрій керує роботою сонячної системи, «Додатковий датчик 4» автоматично встановлений як PT1000.

## Частина XI

### Заводські налаштування



#### I. ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ

Цей параметр дозволяє повернутися до налаштувань виробника.

#### ПРИМІТКА

Відновлення заводських налаштувань в опціях клапана не призводить до скидання налаштувань всього контролера.

## Частина XII

### Налаштування

Меню

Налаштування

#### I. НАЛАШТУВАННЯ



#### 1. ВИБІР МОВИ

За допомогою цієї опції користувач вибирає мову програмного забезпечення.

#### 2. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ

Ця опція використовується для налаштування дати і часу, який відображається на головному екрані.

Для налаштування параметрів використовуються іконки: і , а потім для підтвердження налаштування потрібно натиснути ОК.

#### 3. НАЛАШТУВАННЯ ЕКРАНУ

Яскравість екрану може бути встановлена відповідно до власного бажання. Це налаштування зберігається після виходу з меню налаштувань екрану.

#### 4. ЗВУК ТРИВОГИ

Ця опція використовується для включення/виключення звукового сигналу з інформацією про тривогу.

#### 5. СПОВІЩЕННЯ

У цій опції ми можемо вимикати та вимикати сповіщення про недогрітий клапан та бойлер (разом із можливістю встановити час перерви цих сповіщень), а також сповіщення про захист повернення, захист котла та, якщо тип клапана контролер налаштований на підлогу, сповіщення про те, що підлога занадто тепла або занадто холодна.

## 6. БЛОКУВАННЯ

Ця функція дозволяє встановити блокування входу в Головне меню. Для цього необхідно:

1. Увійти в опцію Код доступу
2. Налаштувати індивідуальний PIN-код, який дозволить розблокувати меню
3. Продтвердити, натискаючи ОК.

### ПРИМІТКА

Встановлений заводом PIN-код - це 0000. Після зміни PIN-коду на індивідуальний, код 0000 не працює. У разі, якщо користувач забуде встановлений собою PIN-код, потрібно вписати код 3950.

## 7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ

Після включення цієї опції, на дисплеї відобразиться логотип виробника і версія програмного забезпечення контролера.

### ПРИМІТКА


У разі контакту з технічною підтримкою компанії TECH необхідно вказати номер програмної версії контролера.

# Частина XIII

## Тижневе керування

### I. ТИЖНЕВЕ КЕРУВАННЯ

Ця функція використовується для програмування денних змін температури. Діапазон заданих відхилень температури +/- 20°C.

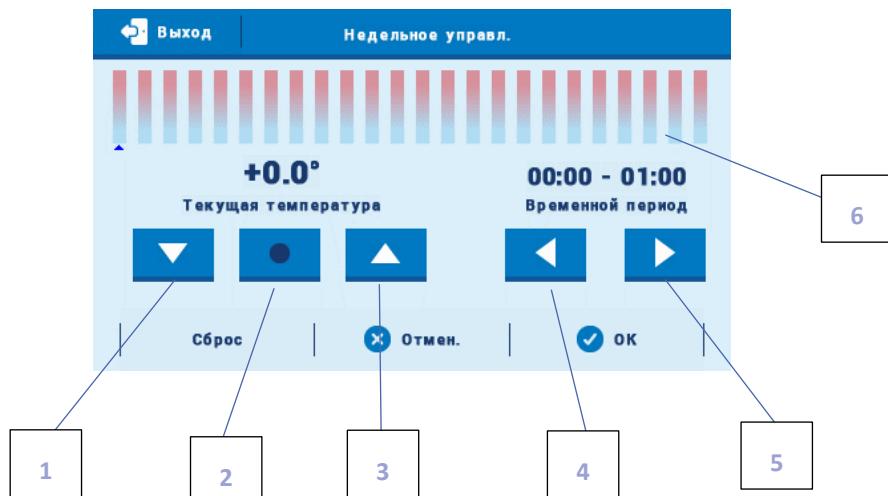


1. Зміна відхилення вниз
2. Копіювання попереднього кроку
3. Зміна відхилення вгору
4. Зміна часової межі назад
5. Зміна часової межі вперед
6. Панель часової межі (24 години)

**Приклад:**

1. Налаштuvати поточну дату і час (Меню > Налаштування > Налаштування часу > Налаштування годин/налаштування дати).
2. Обрати день тижня (Редагування графіку), для якого будуть встановлені відхилення температури в конкретний час. Для того, щоб встановити відхилення +5°C від 06:00 до 07:00 і -5°C від 07:00 до 15:00 необхідно:


- Вибираючи іконку  налаштувати часову межу на 06:00 – 07:00
  
- За допомогою іконки  налаштувати відхилення температури + 5°C
  
- Вибираючи іконку  налаштувати часову межу на 07:00 - 08:00
  
- За допомогою іконки  налаштувати відхилення температури-5°C
  
- За допомогою іконки  скопіювати налаштування (змінить колір на червоний)
  
- Вибираючи іконку  налаштувати часову межу на 14:00 – 15:00
  
- Підтвердити кнопкою <OK>

3. Існує можливість копіювати налаштування для обраних днів тижня:

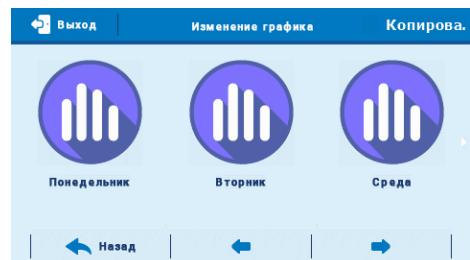

- ✓ Вибрati <Копiювати> (правий верхнiй кут)

- ✓ Позначити день, налаштування якого будуть скопійовані

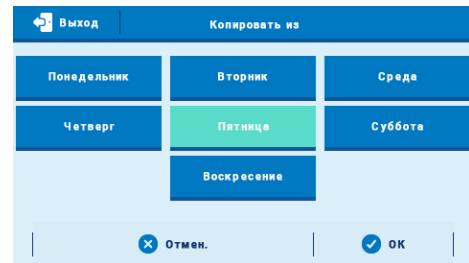

- ✓ Позначити день/дні, для яких налаштування були скопійовані



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Електроживлення	230 В ± 10% / 50 Гц
Макс. витрата потужності	10 Вт
Навколошня температура	5°C ÷ 50°C
Макс. навантаження виходу клапана	0,5A
Макс. навантаження виходу насоса	05A
Макс. навантаження – сухий контакт	0,5A
Ном. навантаження-сухий конт.	230V AC / 0,5A (AC1) * 24V DC / 0,5A (DC1) **
Темп. стійкість датчика	-30°C ÷ 99°C
Запобіжник	6,3A

\* Категорія навантаження AC1: резистивне або легке індуктивне навантаження змінного струму. Однофазний змінний струм.

\*\* Категорія навантаження для DC1: резистивне або легке індуктивне навантаження змінного струму.

## ЗАХИСТИ І ТРИВОГИ

У разі тривоги включається звуковий сигнал, а на дисплей відображається відповідна інформація.

Тривога	Спосіб виправлення
Датчик ЦО пошкоджений	- Перевірити правильність підключення датчика.
Датчик ГВП пошкоджений	- У разі продовженого датчика перевірити якість з'єднання (найкраще спаяне з'єднання).
Датчик клапана 1, 2, 3 пошкоджений	- Перевірити, чи немає пошкодження кабелю (зокрема, датчик живильника, тому що трапляється, що кабель розплавлений).
Датчик додаткового клапана 1, 2, пошкоджений	- Поміняти місцями датчики (наприклад, датчик ГВП з датчиком живильника). Таким чином, ми перевіримо правильність роботи датчика.
Датчик повернення пошкоджений	- Перевірити електричний опір датчика
Датчик зовнішньої температури пошкоджений	- Викликати сервіс
Датчик повернення додаткового Клапана 1, 2 пошкоджений	- Перевірити електричний опір датчика
Датчик зовнішньої температури додаткового Клапана 1, 2 пошкоджений	- Викликати сервіс
Додатковий датчик 1, 2, 3, 4 пошкоджений	- Перевірити код тривоги, відправлений газовим котлом (екран панелі)
Тривога газового котла	- Перевірити рішення проблеми в інструкції газового котла - Викликати сервіс

## ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для завантаження нового програмного забезпечення необхідно відключити контролер від мережі. Потрібно вставити в порт USB флешку з новим програмним забезпеченням, потім підключити контролер до мережі. Одноразовий звуковий сигнал позначає завантаження нового програмного забезпечення.

### ПРИМІТКА

Процес завантаження може бути виконаний лише кваліфікованими установниками. Після зміни програмного забезпечення неможливо відновити попередні налаштування.

### ПРИМІТКА

Після завантаження нового програмного забезпечення необхідне перезавантаження контролера.

## ВИКОРИСТАНІ ДАТЧИКИ

KTY-81-210 -> 25°C – 2000 Ω  
PT-1000 -> 0°C – 1000 Ω

*Фотографії та схеми, що містяться в документі мають наочний характер.*

*Виробник залишає за собою право вносити зміни.*



## Декларація про відповідність ЄС

Компанія TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. з головним офісом у Вепж 34-122, вулиця Біла Дорога 31, з повною відповідальністю заявляє, що вироблений нами **EU-i-2 PLUS OT** відповідає вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради **2014/35/ЄС** від 26 лютого 2014 р. про погодження законів держав-членів про належність до **ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги** (Офіційний журнал ЄС L 96, від 29.03.2014, стор. 357) і Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/30/ЄС 26 лютого 2014 р. про погодження законів держав-членів щодо **електромагнітної сумісності** (Офіційний журнал ЄС L 96, від 29.03.2014, стор. 79), Директиви **2009/125/ЄС** про вимоги до екологічного проектування продукції, пов'язаної з енергоспоживанням та РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІНІСТРА ПІДПРИЄМНИЦТВА І ТЕХНОЛОГІЇ від 24 червня 2019 р., яке змінює розпорядження щодо основних вимог, які обмежують використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, яке впроваджує Директиву Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2017/2102 від 15 листопада 2017 р., яка змінює Директиву 2011/65/ЄС про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Офіційний журнал ЄС L 305 від 21.11.2017, стор. 8).

Для оцінки відповідності використовувалися гармонізовані норми

**PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06,**

**PN-EN 60730-1:2016-10,**

**EN IEC 63000:2018 RoHS.**

Paweł Jura

Janusz Master

Prezesi firmy

Вепж, 25.09.2023





**SERVIS:**

+38 096 875 93 80  
servis.ua@tech-controllers.com

***Понеділок-П'ятниця***

7:00 - 16:00

***Субота***

9:00 - 12:00